



Mr. SLIM

Ticari Klimalar

İç ünite

PSA-M·KA Serisi

İşletme Elkitabı

Emniyetli ve doğru biçimde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen klima cihazını işletmeden önce bu elkitabını dikkatle okuyunuz.

KULLANICI İÇİN

Türkçe

Bağlanabilir Dış Ünite Seçenekleri

SUZ-M71VA	PUZ-ZM71VHA
PUZ-M100V(Y)KA	PUZ-ZM100V(Y)KA
PUZ-M125V(Y)KA	PUZ-ZM125V(Y)KA
PUZ-M140V(Y)KA	PUZ-ZM140V(Y)KA

SGM/2013-11 sayılı "Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ" adıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin "Piyasaya arz edenlerin yükümlülükleri" başlıklı 5. maddesinin b fıkrasında belirtilen "Ek-IV'te belirtilen ürün bilgi formunu bulundurmak ve tek ve çift kanallı klimalar haricindekiler için kapasite oranı "1" olan iç ve dış ünite birimlerinin en az bir kombinasyonunda en azından dış ünitenin ambalajının içinde ürün bilgi formunu temin etmek ve diğer kombinasyonlar açısından bilgilerin bu hükmünde bahsedilen şekilde veya alternatif olarak ücretsiz giriş yapılabilen bir internet sayfasında yer almasını sağlamak" gerekliliğine istinaden, ürün bilgi formuna aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ürün bilgi formu için: <https://turkey.erp.mitsubishielectric.eu/erp/doclist/lot-10>

İçindekiler

1. Güvenlik Önlemleri	1	7. Enerji Tasarrufu	14
2. Parça adları	2	8. Başlangıç Ayarı	19
3. Çalışma	5	9. Servis	22
4. İşlev Ayarı	7	10. Bakım	23
5. Yüksek Güç	9	11. Arızanın bulunması ve giderilmesi	24
6. Zamanlayıcı	10	12. Spesifikasiyonları	25



Bu simbol sadece EU ülkeleri için geçerlidir.

Bu simbol 2012/19/EU sayılı direktif, Madde 14 Kullanıcılar için bilgiler ve Ek IX'e ve/veya 2006/66/EC sayılı direktif Madde 20 son kullanıcılar için bilgiler ve Ek II'ye uygundur.

mitsubishi electric ürününüz geri dönüşümü ve/veya yeniden kullanımı mümkün olan yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmıştır ve üretilmiştir. Bu simbol elektrik ve elektronik ekipmanların, pil ve akümülatörlerin ömrü sona erdiğinde ev atıklarınızdan ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Sembolün altında bir kimyasal simbol varsa (Fig. 1), bu kimyasal simbol pil ya da akümülatörün belirli konsantrasyonlarda ağır metal içerdiğini gösterir.

Bu şu şekilde gösterilir: Hg: cıva (0,0005%), Cd: kadmiyum (0,002%), Pb: kurşun (0,004%)

Avrupa Birliği'nde kullanılan elektrik ve elektronik ürünler, pil ve akümülatörler için ayrı toplama sistemleri mevcuttur.

Lütfen bu ekipmanı, pil ve akümülatörleri yerel atık toplama/geri dönüşüm merkezinde doğru bir şekilde bertaraf edin.

Lütfen yaşadığımız çevreyi korumamızda bize yardımcı olun!

Fig. 1

Not:

Bu kullanım kılavuzundaki "Kumanda" ifadesi sadece iç ünite ana gövdesindeki yerleşik uzaktan kumanda içindir.

Kablosuz uzaktan kumanda ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen kablosuz uzaktan kumandaya birlikte gelen talimat kitapçığına başvurun.

1. Güvenlik Önlemleri

- Üniteni monte etmeden önce "Güvenlik Önlemleri"nin hepsini okumalısınız.
- Güvenlikle ilgili çok önemli noktalar "Güvenlik Önlemleri"nde açıklanmıştır. Lütfen bunlara kesinlikle uyunuz.
- Lütfen sisteme bağlamadan önce elektrik kurumuna haber verin veya onayını alın.

İÇ VE DIŞ ÜNİTE ÜZERİNDE KULLANILAN SEMBOLLERİN ANLAMLARI

	UYARI (Yangın tehlikesi)	Bu işaret sadece R32 soğutucu madde içindir. Soğutucu madde türü dış ünitenin bilgi plakasının üzerinde yazılır. Soğutucu madde R32 ise bu ünite yanıcı bir soğutucu madde kullanıyor demektir. Soğutucu madde sizaraka ateş veya sıcak parçalarla temas ederse zararlı gazlar ortaya çıkar ve yangın tehlikesi oluşur.
	Çalıştırmaya başladan önce ÇALIŞTIRMA KILAVUZU dokümanını dikkatlice okuyun.	
	Servis personelinin çalışma öncesi ÇALIŞTIRMA KILAVUZU ve MONTAJ KILAVUZU dokümanlarını okuması zorunludur.	
	Daha fazla bilgi ÇALIŞTIRMA KILAVUZU, MONTAJ KILAVUZU ve benzeri dokümanlarda bulunabilir.	

Metinde kullanılan simgeler

⚠ Uyarı:

Kullanıcı açısından yaralanma veya ölüm tehlikesinin önüne geçmek için alınması gereken önlemleri açıklar.

⚠ Dikkat:

Cihazın hasar görmesini önlemek için alınması gereken önlemleri açıklar.

Resimlerde kullanılan simgeler

: Topraklanması gereken parçaları gösterir.

⚠ Uyarı:

- Bu cihazlar kamu tarafından erişilebilir değildir.
- Bu cihaz kullanıcı tarafından monte edilmemelidir. Satıcıdan veya başka bir yetkili şirketten cihazı monte etmesini isteyiniz. Eğer cihaz doğru monte edilmezse su kaçagi, elektrik çarpması veya yanım söz konusu olabilir.
- Üniteye değişiklik yapmayın. Yangına, elektrik çarpmasına, yaralanma ve ya su sızıntısına neden olabilir.
- Ünitenin üzerine hiçbir şey yerleştirmeyiniz veya koymayınız.
- Cihazın üzerine su sıçratmayınız ve elleriniz ıslakken üniteye dokunmayın. Elektrik çarparıbilir.
- Cihazın yanındaki yanıcı gaz püskürtmeyiniz. Bu, yanına yol açabilir.
- Cihazdan çıkan havayla teması gelebilecekleri yerbeler gaz sobası veya başka açık alevli cihaz koymayınız. Bu, yanmanın tam olarak gerçekleşmemesine yol açabilir.
- Dış ünite çalışırken ön paneli veya vantilatör mahfazasını yerlerinden çıkarmayınız.
- Aşırı derecede abnormal gürültü veya titreşim saptarsanız, cihazı durdurunuz, elektrik şalterini kapatınız ve cihazı aldığınız şirkete teması geçiniz.
- Cihazın giriş veya çıkışlarına asla parmaklarınızı veya değnek vb. şeyleri sokmayın.
- Tuhaf bir koku duyarsanız cihazı kullanmayın. Elektrik şalterini katıp yetkili satıcıya danışınız. Bunun yapılmaması, arıza, elektrik çarpmasına veya yanına yol açabilir.
- Bu klima çocuklar veya zihnen ehlîyetsız kimseler tarafından gözetimsiz KULLANILMAMALIDIR.
- Eğer soğutucu gazi dışarı püskürür veya kaçak yaparsa klima cihazını durdurunuz; odayı iyice havalandırınız ve yetkili satıcınızla teması geçiniz.
- Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel tesislerde veya çiftliklerde uzman veya eğitilmiş kullanıcılar tarafından veya ticari kullanım amacıyla normal kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- Bu cihaz, gözetim altında olan ya da kendilerine cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatların anlatıldığı, cihazın neden olabileceği tehlikeleri anlamış olan, 8 yaş ve üzeri çocukların fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Gözetim altında olmadıkları takdirde çocukların temizlik ve kullanıcı bakımı yapmalarına izin verilmemelidir.
- Çocuklar gözetim altında bulundurularak klimayle oynamalarına izin verilmemelidir.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu biri tarafından cihaz kullanımına ilişkin talimat ve denetim sağlanmadığı sürece, düşük fiziksel, duyusal ve zihinsel yetenekli veya deneyim ve bilgi birikimi eksik kişilerin (çocuklar dahil) kullanım için uygun değildir.
- Klimayı monte ederken, yerini değiştirirken ya da bakım yaparken, soğutucu madde hatlarını doldurmak için sadece dış ünite üzerinde yazılı soğutucu maddeyi kullanın. Bu soğutucuya diğer soğutucularla karıştırın ve hatlarda hava kalmamasını sağlayın. Havanın soğutucuya karışması, soğutucu hattında anormal bir basınç oluşmasına neden olabilir ve bu da patlamaya veya diğer tehlikelerin ortaya çıkmasına neden olabilir.
- Sistem için belirtilen farklı bir soğutucunun kullanılması mekanik arıza, sistemin bozulmasına veya ünitenin arızalanmasına neden olabilir. Bu durum, en kötü ihtimalde ürün güvenliğinin sağlanmasını açısından bir engel ortaya çıkarabilir.

1. Güvenlik Önlemleri

⚠ Uyarı:

- Bu ünite dış ünitenin montaj kılavuzunda belirtilen zemin alanından daha geniş odalara monte edilmelidir.
Dış ünite montaj kılavuzuna bakın.
- Üreticinin tavsiyeleri dışında buz çözme işlemini veya temizleme sürecini hızlandıracak yöntemler kullanmayın.
- Bu cihaz sürekli çalışan ateşleme kaynaklarının (örneğin: açık alev, gazla çalışan bir cihaz veya elektrikli ısıtıcı) bulunmadığı bir odada saklanmalıdır.

⚠ Dikkat:

- Düğmelere basmak için sıvı nesneler kullanmayın; bu, uzaktan kumanda ünitesini zedeleyebilir.
- Dış ve iç ünitelerin giriş ve çıkışlarının önünü asla kapatmayın veya örtmeyiniz.

- Delmeyin veya yakmayın.
- Unutmayın, soğutucu maddelerin her zaman belirgin bir kokusu olmayı bilir.
- Yanık kokusu olması veya bakım ya da muayene yapılması haricinde şalteri KAPATMAYIN.
Soğutucu madde sızıntısı tespit edilemez ve bu yangına neden olabilir.

Cihazın atılması

Cihazı atmanız gerektiği zaman yetkili satıcınıza danışınız.


2. Parça adları

■ İç Ünite

	PSA-M-KA Serisi
Fan hızı	3 hızlı + Otomatikte
Pervane	Elle
Izgara	Otomatik Salınım
Filtre	Uzun ömrü
Filtre temizleme göstergesi	2.500 Saat
Kablosuz uzaktan kumanda model No. ayarı	022

■ PSA-M-KA Serisi


Yer

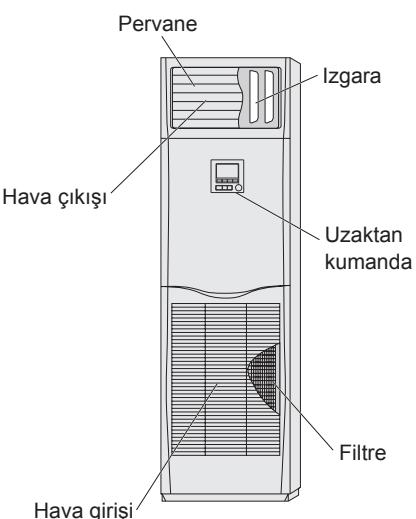

2. Parça adları

■ Kablolu Uzaktan Kumanda

Kumanda arayüzü

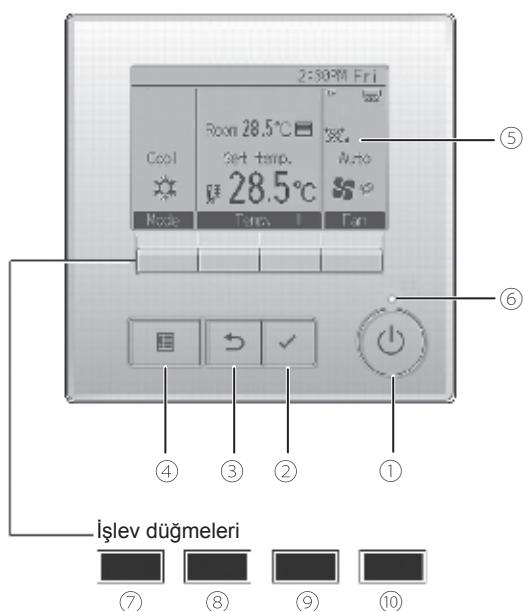

İşlev düğmeleri



① [AÇMA/KAPATMA] düğmesi

İç ünitesi AÇMAK/KAPATMAK için basın.

② [SEÇİM] düğmesi

Ayarı kaydetmek için basın.

③ [GERİ DÖN] düğmesi

Önceki ekrana dönmek için basın.

④ [MENÜ] düğmesi

Ana Menüyü açmak için basın.

⑤ LCD Arka Aydınlatma

Çalışma ayarları görüntülenir.

Arka aydınlatma kapalıken herhangi bir düğmeye basılması arka aydınlatmayı açar ve aydınlatma ekrana bağlı olarak belli bir süre açık kalır.


Arka aydınlatma kapalıken, herhangi bir düğmeye basılması arka aydınlatmayı açar ancak düğmenin işlevini yerine getirmez. (bu yalnızca [AÇMA/KAPATMA] düğmesi için geçerli değildir)

Düğmelerin işlevleri ekrana bağlı olarak değişiklik gösterir. Söz konusu ekranın hangi işlevi gerçekleştirdiklerini öğrenmek için LDC'nin altında görünen düğme işlev kılavuzuna bakın. Sistem, merkezi olarak kontrol edilirken kilitli düğmeyle ilgili işlev kılavuzu görüntülenmez.


Ana ekran



Ana menü



Menü ekranı



İşlev kılavuzu

⑥ AÇIK/KAPALI lambası

Ünite çalışırken bu lamba yeşil renkte yanar. Uzaktan kumanda başlarken veya hata olduğunda lamba yanıp söner.

⑦ İşlev düğmesi [F1]

Ana ekran: Çalışma modunu değiştirmek için basın.
Menü ekranı: Düğmenin işlevi ekrana göre değişir.

⑧ İşlev düğmesi [F2]

Ana ekran: Sıcaklığını azaltmak için basın.
Ana menü: İmleci sola hareket ettirmek için basın.
Menü ekranı: Düğmenin işlevi ekrana göre değişir.

⑨ İşlev düğmesi [F3]

Ana ekran: Sıcaklığını artırmak için basın.
Ana menü: İmleci sağa hareket ettirmek için basın.
Menü ekranı: Düğmenin işlevi ekrana göre değişir.

⑩ İşlev düğmesi [F4]

Ana ekran: Fan hızını değiştirmek için basın.
Menü ekranı: Düğmenin işlevi ekrana göre değişir.


2. Parça adları

Ekran


Ana ekran iki farklı modda görüntülenebilir: "Full" (Tam) ve "Basic" (Temel) Fabrika ayarı "Full" (Tam) olarak yapılmıştır. "Basic" (Temel) moda geçmek için, bu ayarı Ana ekran ayarlarından değiştirin. (Uzaktan kumanda ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.)

<Tam mod>

* Tüm simgeler açıklama amacıyla görüntülenir.

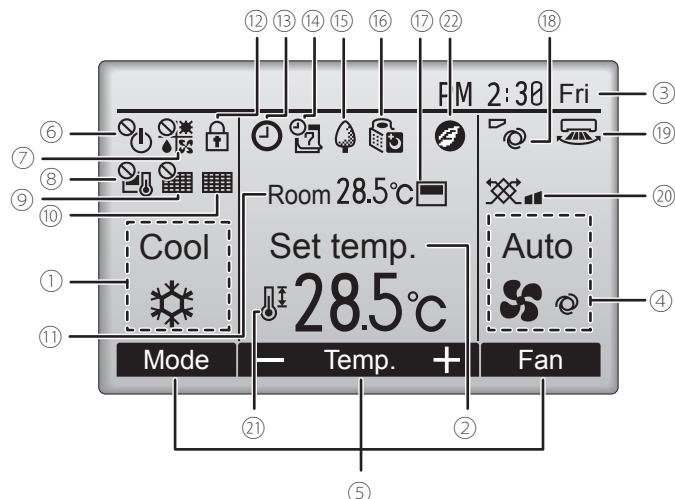

<Temel mod>

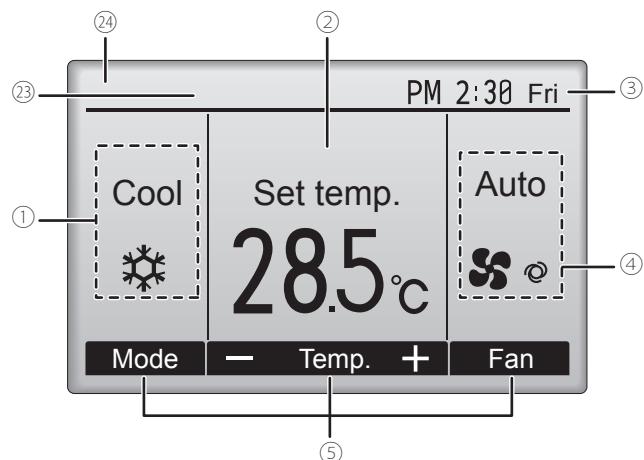

① Çalışma modu

② Ön ayar sıcaklığı

③ Saat

④ Fan hızı

⑤ Düğme işlevi kılavuzu

İlgili düğmelerin işlevleri burada görüntülenir.



AÇMA/KAPATMA işlemi merkezi olarak kontrol edilirken görüntülenir.



Çalışma modu merkezi olarak kontrol edilirken görüntülenir.



Ön ayar sıcaklığı merkezi olarak kontrol edilirken görüntülenir.



Filtre sıfırlama işlevi merkezi olarak kontrol edilirken görüntülenir.



Filtreye bakım gerektiğini gösterir.

⑪ Oda sıcaklığı



Düğmeler kilitliyken görüntülenir.



"On/Off timer", "Night setback" veya "Auto-off" zamanlayıcı işlevi etkinleştirildiğinde görüntülenir.

Zamanlayıcı merkezi kontrol sistemi tarafından devre dışı bırakıldığında (⑬) görüntülenir.



Haftalık zamanlayıcı etkinken görüntülenir.



Üniteler enerji tasarruf modunda çalışırken görüntülenir. (İç ünitelerin bazı modellerinde görüntülenmeyecektir)



Dış üniteler sessiz modda çalışırken görüntülenir.



Uzaktan kumandaladaki dahili termistör oda sıcaklığını izlemek için etkinleştirildiğinde (⑪).

(⑭) oda sıcaklığını izlemek için iç ünite üzerindeki termistör etkinleştirildiğinde görüntülenir.



Kanat ayarını gösterir.



Panjur ayarını gösterir.



Havalandırma ayarını gösterir.



Ön ayar sıcaklık aralığı kısıtlandığında görüntülenir.



"3D i-See sensor" işlevi kullanılarak bir enerji tasarruflu çalışma gerçekleştirildiğinde görüntülenir.

㉔ Merkezi kontrollü

Merkezi kontrollü bir öğe çalıştırıldığında belirli bir süre görüntülenir.

㉕ Ön hata ekranı

Ön hata sırasında bir hata kodu görüntülenir.


Ayarların çoğunluğu (ON/OFF (Açma/Kapatma), mod, fan devri, sıcaklık ayarları haricinde) Main menu'den (Ana menü) yapılabilir.

3. Çalışma

■ Çalıştırma yöntemi konusunda, uzaktan kumandanın yanında gönderilen çalışma kılavuzuna bakın.

3.1. AÇMA/KAPATMA

[AÇIK]



[AÇMA/KAPATMA] düğmesine basın. AÇMA/KAPATMA lambası yeşil renkte yanar ve çalışma başlar.

"LED aydınlatma" ayarı "Hayır" olduğunda AÇIK/KAPALI lambası yanmaz.

[KAPALI]



[AÇMA/KAPATMA] düğmesine tekrar basın. AÇMA/KAPATMA lambası söner ve çalışma durur.

Not:

Devam etmekte olan işlemi kapattıktan hemen sonra ON/OFF (AÇ/KAPAT) düğmesine bastığınızda, klima yaklaşık 3 dakika boyunca çalıştırılamayacaktır. Bunun nedeni iç bileşenlerin zarar görmesini önlemektir.

■ Operation status memory (Çalışma durumu belleği)

	Uzaktan kumanda ayarı
Çalışma modu	Güç kapatılmadan önceki çalışma modu
Ön ayar sıcaklığı	Güç kapatılmadan önceki ön ayar sıcaklığı
Fan hızı	Güç kapatılmadan önceki fan hızı


■ Ayarlanabilir ön ayar sıcaklığı aralığı

Çalışma modu	Ön ayar sıcaklığı aralığı	
	Varsayılan	14°C Soğutma *1, *2
Cool/Dry (Soğutma/Kurutma)	19 – 30 °C	14 – 30 °C
Heat (Isıtma)	17 – 28 °C	17 – 28 °C
Auto (Otomatik)	19 – 28 °C	17 – 28 °C
Fan/Ventilation (Fan/Havalandırma)	Ayarlanabilir değildir	Ayarlanabilir değildir


*1 İç mekan ünitesi, belirli dış mekan ünitelerinden herhangi birine bağlıken kullanılabilir.

*2 İşlev ayarı değiştirilmelidir. Ayarlama yöntemi için montaj kılavuzuna bakın.

3.2. Mod Seçimi



[F1] düğmesine her basıldığında aşağıdaki çalışma modları arasında geçiş yapılır. İstenilen çalışma modunu seçin.

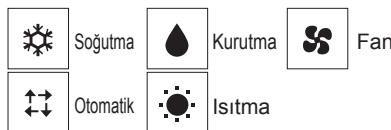

- Bağlanmış harici birim modellerine uygun olmayan çalışma modları göstergede belirmeyecektir.


Yanıp sönen mod simgeleri ne anlama gelir?

Aynı soğutucu sistemindeki (aynı dış üniteye bağlı olan) diğer iç üniteler farklı bir modda zaten çalıştırıldığında mod simgesi yanıp sönecektir. Bu durumda, aynı gruptaki ünitelerin geri kalani yalnızca aynı modda çalıştırılabilir.

Otomatik işletim

<Tek ayar noktası>

- Oda sıcaklığı ayarlanan bir ısuya göre çok yüksekse soğutma işlemi, çok düşükse ısıtma işlemi başlar.
- Otomatik işletim sırasında oda sıcaklığı ayarlanmış sıcaklığın $2,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ veya daha fazla üzerine çıkar ve 15 dakika boyunca böyle kalırsa klima soğutma moduna geçer. Benzer bir biçimde oda sıcaklığı 15 dakika boyunca ayarlanmış sıcaklığın $2,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ veya daha altında kalırsa klima ısıtma moduna geçer.

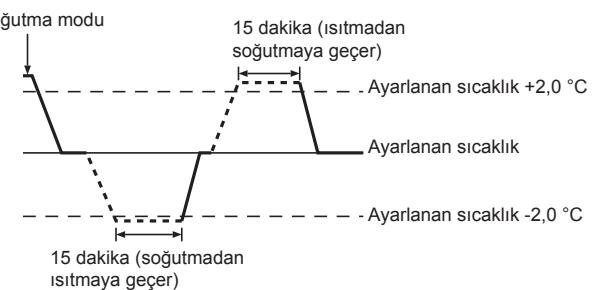

<Çift ayar noktası>


Not:

- Bu özellik, bağlantı yapılacak dış üniteye bağlı olarak ayarlanamaz. Çalışma modu "Auto" (çift ayar noktası) moduna ayarlandığında, iki ön sıcaklık (biri ısıtma biri soğutma için) ayarlanabilir. Oda sıcaklığının bağlı olarak, iç ünite otomatik olarak "Cool" (Soğutma) veya "Heat" (Isıtma) modunda çalışır ve oda sıcaklığını önceden belirlenen aralıktır. Nasıl çalıştırılacağını ayrıntıları için uzaktan kumanda kılavuzuna başvurun.

3. Çalışma

3.3. Sıcaklığını ayarlamak

<Cool (Soğutma), Dry (Kurutma), Heat (Isıtma), ve Auto>

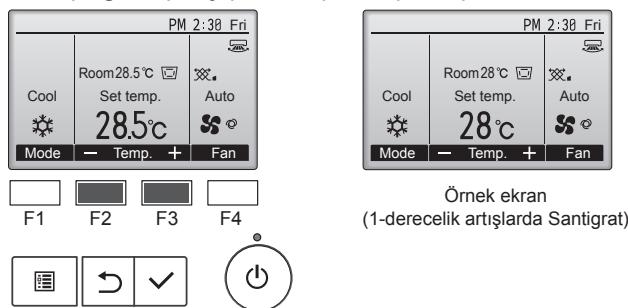


Örnek ekran
(1-derecelik artışlarda Santigrat)


Ön ayar sıcaklığını azaltmak için [F2] düğmesine, artırmak için [F3] düğmesine basın.

- Farklı çalışma modlarında ayarlanabilir sıcaklık aralığı için 3-1 bölümlü menüdeki tabloya başvurun.
- Ön ayar sıcaklık aralığı Fan/Havalandırma işlemi için ayarlanamaz.
- Ön ayar sıcaklığı, iç ünitelerin modeline ve uzaktan kumandaladaki ekran modu ayarına bağlı olarak 0,5- veya 1-derecelik artışlarla Santigrat veya Fahrenheit olarak görüntülenir.
- 14°C soğutma ayarı için montaj kılavuzundaki "Function settings" (İşlev ayarları) bölümünü bakın.

3.4. Fan hızını ayarlamak

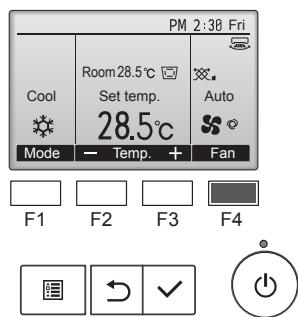

Fan hızları arasında şu sırada gezinmek için [F4] düğmesine basın.

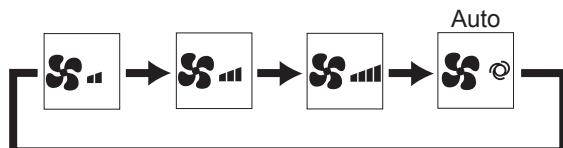

Kullanılabilen fan hızları bağlı iç ünitelerin modellerine bağlıdır.

Notlar:

- Uygulanabilir fan hızı bağlanmış olan üniteye bağlıdır.
- Aşağıdaki durumlarda, ünitelerin gerçek fan hızı uzaktan kumanda göstergesinde görünen hızdan farklı olur.
 - Ekran "Standby" (Bekleme) ya da "Defrost" (Buz Çözme) durumdayken.
 - İslı değiştiricinin sıcaklığı ısıtma modundayken düflük bir seviyedeysse.
(Örneğin ısıtma işleminin başlamasının hemen ardından)
 - İslı modunda, oda ortam sıcaklığı sıcaklık ayarından yüksek olduğunda.
 - COOL (Soğutma) modunda oda sıcaklığı sıcaklık ayarından düşük olduğunda.
 - Cihaz KURUTMA modundayken.

3.5. Hava akım yönünün ayarlanması

<[Elle] Hava Akımı Yukarı/Aşağı Yönünde Değiştirmek İçin>


■ PSA-M-KA Serisi

Kanatların iki ucunu tutup istenilen konuma getirin. Genelde, soğutma veya kurutma modu için kanatları yatay veya yukarı doğru hava akımı yönüne, ısıtma modu içinse kanatları aşağı doğru hava akımı yönüne ayarlayın.


- Hava akımı yönü ayarlandığında, en üstteki ve en alttaki kanatlar diğer kanatlarla birlikte hareket etmez.




<Hava Akım Sağ/Sol Yönüne Değiştirmek İçin>

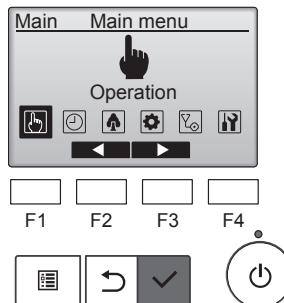

Main menu'den (Ana menü) "Operation" (Çalıştırma) seçeneğini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

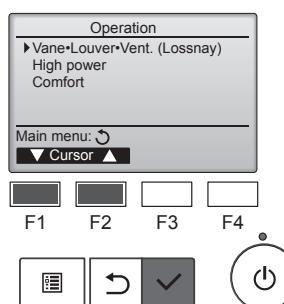

Operation (Çalıştırma) menüsünden "Vane•Louver•Vent. (Lossnay)" (Kanat•Panjur•Havalandırma (Lossnay)) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

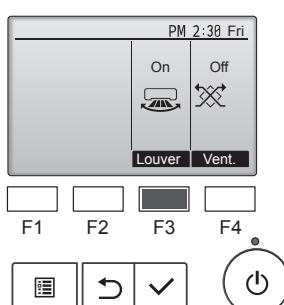

Havalandırma klapesi salınımını açmak (On) ve kapatmak (Off) için [F3] düğmesine basın.



Kapalı



Açık

⚠ Dikkat:

Yukarıdaki işlemi gerçekleştirirken, düşmeye karşı gerekli önlemleri aldığınızdan emin olun.

4. İşlev Ayarı

Uzaktan kumanda fonksiyon seçimi

Aşağıdaki uzaktan kumanda işlevlerinin ayarı değiştirilebilir. Ayarı gerektiğinde değiştirin.

İşlevle bağlı olarak, ayar yapılrken yönetici parolası veya bakım parolası gerekebilir.

Varsayılan parola, yönetici için "0000" ve bakım için "9999"dur.

Parola ayarlama hakkında bilgi için Montaj Kılavuzuna bakın.

Ana menü	Ayar öğeleri	Ayar ayrıntıları
Operation (Operasyon)	High power (Yüksek güç) **	Rahat oda sıcaklığına hızlıca ulaşmak için kullanın**. • Üniteler Yüksek güç modunda 30 dakikaya kadar çalıştırılabilir.
Timer (Zamanlayıcı)	Timer (Zamanlayıcı) On/Off timer (Açma/Kapatma zamanlayıcı)*	Çalışma Açıma/Kapatma sürelerini ayarlamak için kullanın. • Süre 5 dakikalık artışlarla ayarlanabilir. * Saat ayarı gereklidir.
	Auto-Off timer (Otomatik Kapanma zamanlayıcı)	Otomatik Kapanma süresini ayarlamak için kullanın. • Süre, 10 dakikalık artışlarla 30 ile 240 arasında bir değere ayarlanabilir.
	Weekly timer (Haftalık zamanlayıcı)*	Haftalık çalışma Açıma/Kapatma sürelerini ayarlamak için kullanın. • Her gün için en fazla sekiz çalışma düzeni ayarlanabilir. • Ayarlanabilecek iki türde haftalık program vardır. * Saat ayarı gereklidir. * Açıma/Kapatma zamanlayıcısı etkin olduğunda geçerli değildir. * 1°C artışlar
	OU silent mode (Dış ünite sessiz mod)**	Sıcaklık kontrolünün sahip olduğu önceliğin dış ünitelerin sessiz çalışmasına tanındığı zaman aralıklarını ayarlamak için kullanın. Haftanın her günü için Başlangıç/Bittiş saatlerini ayarlayın. • "Normal", "Middle", (Orta) ve "Quiet" (Sessiz) arasından istediğiniz sessizlik seviyesini seçin. * Saat ayarı gereklidir.
	Night setback (Gece ayarı)*	Gece ayarlarını yapmak için kullanın. • Ayarı etkinleştirmek için "Yes" (Evet) ve devre dışı bırakmak için "No" (Hayır) öğesini seçin. Sıcaklık aralığı ve başlangıç/bittiş saatleri ayarlanabilir. * Saat ayarı gereklidir. * 1°C artışlar
Energy saving (Enerji tasarrufu)	Restriction (Kısıtlama) Temp. range (Sıcaklık aralığı)	Ön ayar sıcaklık aralığını kısıtlamak için kullanın. • Farklı çalışma modları için farklı sıcaklık aralıkları ayarlanabilir. * 1°C artışlar
	Operation locked (İşlem kilitleme)	Seçilen işlevleri kilitlemek için kullanın. • Kilitli işlevler çalıştırılamaz.
	Energy saving (Enerji tasarrufu) Auto return (Otomatik dönüş)	Üniteleri, belirli bir süre boyunca enerji tasarrufu yaptıktan sonra ön ayar sıcaklığında çalıştırılmak için kullanın. • Süre, 10 dakikalık artışlarla 30 ile 120 arasında bir değere ayarlanabilir. * Ön ayar sıcaklık aralıkları kısıtlandığında bu işlev geçerli olmayacağından emin olun. * 1°C artışlar
	Schedule (Program)*	Haftanın her günü için ünitelerin enerji tasarrufu modunda çalıştırılacağı başlangıç/bittiş saatlerini ve enerji tasarrufu oranını ayarlayın. • Her gün için en fazla dört enerji tasarrufu çalışma düzeni ayarlanabilir. • Süre 5 dakikalık artışlarla ayarlanabilir. • Enerji tasarrufu oranı, %10 artışlarla %0 ve %50-90 aralığındaki bir değere ayarlanabilir. * Saat ayarı gereklidir.
Initial setting (Başlangıç ayarı)	Basic setting (Temel ayar) Clock (Saat)	Mevcut saatı ayarlamak için kullanın.
	Daylight saving time (Yaz saatı)	Yaz saatini ayarlar.
	Display setting (Ekran ayarı) Main display (Ana ekran)	Durum ekranında ve Ana ekranada "Full" (Tam) ve "Basic" (Temel) modları arasında geçiş yapmak için kullanın. • Varsayılan ayar: "Full" (Tam).
	Black and white inversion setting (Siyah ve beyaz çevirme ayarı)	Ekranın renklerini ters çevirerek beyaz arka planı siyah ve siyah karakterleri beyaz yapmak için kullanın.
	Contrast • Brightness (Kontrast•Parlaklık)	Ekranın kontrast ve parlaklık seviyesini ayarlamak için kullanın.
	Language selection (Dil seçimi)	İstediğiniz dili seçmek için kullanın.
Service (Servis)	Initialize remote controller (Uzaktan kumandayı başlangıç durumuna getir)	Uzaktan kumandayı fabrikadan teslim edildiği başlangıç durumuna getirmek için kullanın.
	Remote controller information (Uzaktan kumanda bilgisi)	Uzaktan kumandanın model adını, yazılım sürümünü ve seri numarasını görmek için kullanın.
Maintenance (Bakım)	Error information (Arıza bilgisi)	Arıza oluştuğunda arıza bilgisini kontrol etmek için kullanın. • Arıza kodu, arıza kaynağı, soğutucu adresi, ünite modeli, imalat numarası ve iletişim bilgisi (satıcının telefon numarası) görüntülenebilir. * Ünite modeli, imalat numarası ve iletişim bilgisinin görüntülenmesi için önceden kaydedilmesi gereklidir.
	Filter information (Filtre bilgisi)	Filtre durumunu kontrol etmek için kullanın. • Filtre işaretini sıfırlanabilir.

*: Saat ayarı gereklidir.

**: Bu işlev sadece belirli dış üniteler bağlandığında ayarlanabilir.

4. İşlev Ayarı

İkincil uzaktan kumandaya yönelik kısıtlamalar




Aşağıdaki ayarlar ikincil uzaktan kumandanın yapılamaz. Bu ayarları ana uzaktan kumandanın yapılmaz. "Main" (Ana), ana uzaktan kumandanın Ana menüsünün başlığında görüntülenir.

- Timer (Zamanlayıcı)
(On/Off timer, Auto-Off timer, Weekly timer, Night setback, OU silent mode) (Açma/Kapatma zamanlayıcısı, Otomatik Kapanma zamanlayıcısı, Haftalık zamanlayıcı, Gece ayarı, Dış ünite sessiz mod)
- Energy saving (Enerji tasarrufu)
(Auto return, Schedule) (Otomatik dönüş, Program)
- Comfort (Konfor)
(Manual vane angle) (Manuel kanat açısı)


Vane•Louver•Vent (Kanat•Panjur•Havalandırma). (Lossnay)

Düğme işlemi

<Menüye erişme>

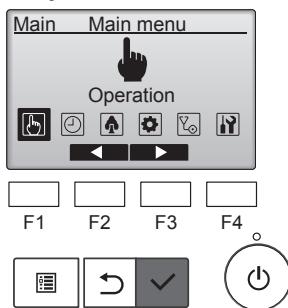


Main menu'den (Ana menü) "Operation" (Çalıştırma) seçeneğini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

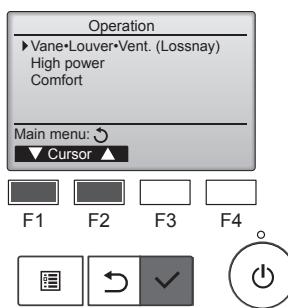


Operation (Çalıştırma) menüsünden "Vane•Louver•Vent. (Lossnay)" (Kanat•Panjur•Havalandırma (Lossnay)) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

<Havalandırma ayarı>

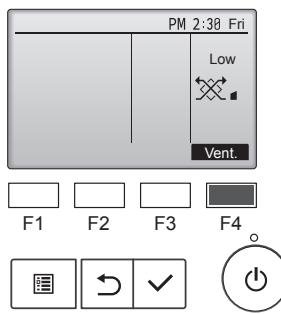


[F4] düğmesine basarak, sırasıyla "Off" (Kapalı), "Low" (Düşük) ve "High" (Yüksek) havalandırma ayarı seçenekleri arasında gezinir.

* Sadece Lossnay ünitesi bağlandığında ayarlanabilir.

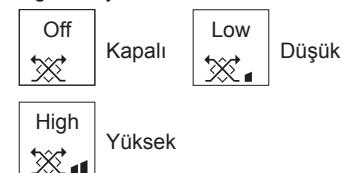

- Bazı iç ünite modellerinde bulunan fan, belirli havalandırma üniteleri ile ara kilitlemeli olabilir.

<Operation (Çalıştırma) menüsüne geri dönme>

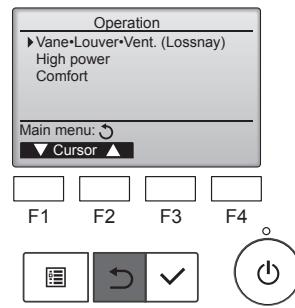


Operation (Çalıştırma) menüsüne geri dönmek için [GERİ DÖN] düğmesine basın.

5. Yüksek Güç

■ İşlev açıklaması


High power (Yüksek güç) çalışma işlevi, oda havalandırmasının hızla optimum sıcaklık yapılabilmesi için ünitelerin normalden yüksek kapasitede çalışmasına olanak tanır. Bu işlem 30 dakikaya kadar sürer ve 30 dakikanın sonunda veya oda sıcaklığı ön ayar sıcaklığa ulaştığında (hangisi önce gerçekleşirse) ünite normal çalışma moduna geri döner. Çalıştırma modu veya fan hızı değiştirildiğinde üniteler normal çalışma moduna geri döner.

<Düğme işlemi>




Soğutma, Isıtma veya Otomatik çalışma modundayken Çalıştırma menüsünden "High power" (Yüksek güç) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

"High power" (Yüksek güç) işlevi sadece bu işlevi destekleyen modellerde kullanılabilir.

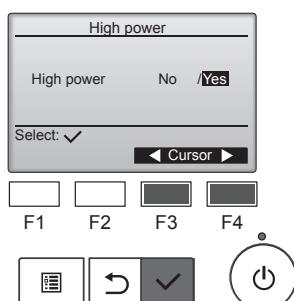

[F3] veya [F4] düğmesi ile imleci "Yes" (Evet) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.



Bir onay ekranı görünür.


Ekranlar arasında gezinme

- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi

6. Zamanlayıcı


6.1. Kablolu uzaktan kumanda için

Mevcut 3 zamanlayıcı türünden hangisinin kullanılacağını seçmek için uzaktan kumanda Fonksiyon Seçimini kullanabilirsiniz. ① On/Off timer (Açma/Kapatma zamanlayıcısı), ② Auto off timer (Otomatik kapanma zamanlayıcısı) veya ③ Weekly timer (Haftalık zamanlayıcı).



Ana menüden "Timer" (Zamanlayıcı) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

Timer	
On/Off timer	No Yes
On	AM 12:50
Off	PM 2:30
Repeat	No /Yes
Select: ✓	
▼ Cursor ▲	— Time +




6.1.1 Açıma/Kapatma zamanlayıcısı

<Düğme işlemi>

Açıma/Kapatma zamanlayıcısı şu durumlarda çalışmaz:

Açıma/Kapatma zamanlayıcısı devre dışı bırakıldığında, arıza olduğunda, kontrol sırasında (servis menüsünde), çalışma testi sırasında, uzaktan kumanda teşhisleri sırasında, saat ayarlanmadığında, işlev ayarı sırasında, sistem merkezi olarak kontrol edilirken (yerel uzaktan kumanadan Açıma/Kapatma işlemi veya zamanlayıcı işlemi devre dışı bırakıldığından).

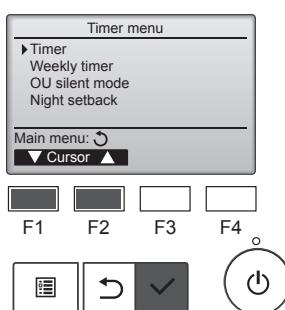


[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Timer" (Zamanlayıcı) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

Timer	
On/Off timer	No Yes
On	AM 12:50
Off	PM 2:30
Repeat	No /Yes
Select: ✓	
▼ Cursor ▲	— Time +



Timer	
On/Off timer	No Yes
On	AM 12:50
Off	PM 2:30
Repeat	No /Yes
Changes saved	
Main menu: ☰	


Timer	
On/Off timer	No Yes
On	AM 12:50
Off	PM 2:30
Repeat	No /Yes
Changes saved	
Main menu: ☰	

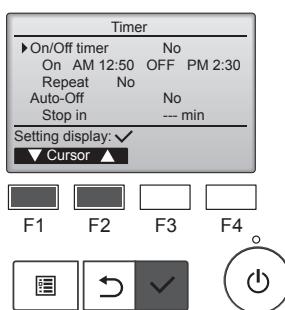

Geçerli ayarlar görüntülenir.

[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "On/Off timer" (Açıma/Kapatma zamanlayıcısı) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

Timer	
On/Off timer	No Yes
On	AM 12:50
Off	PM 2:30
Repeat	No /Yes
Setting display: ✓	
Select: ✓	
▼ Cursor ▲	

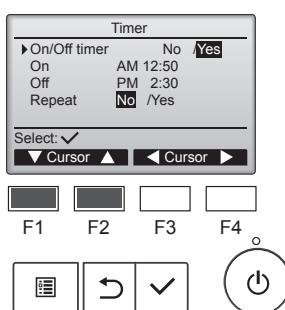

Zamanlayıcının ayarlandığı ekran görünür.

[F1] veya [F2] düğmesi ile "On/Off timer" (Açıma/Kapatma zamanlayıcısı), "On" (Açık), "Off" (Kapalı) veya "Repeat" (Tekrarla) öğesini seçin.

Timer	
On/Off timer	No Yes
On	AM 12:50
Off	PM 2:30
Repeat	No /Yes
Select: ✓	
▼ Cursor ▲	

[F3] veya [F4] düğmesi ile ayarı değiştirin.

- On/Off timer (Açma/Kapatma zamanlayıcısı): No (Hayır) (devre dışı bırak)/Yes (Evet) (etkinleştir)
- On (Açık): Çalışma başlangıç saatı (5 dakikalık artışlarla ayarlanabilir)
 - * Sayıları hızla artırmak için düğmeyi basılı tutun.
- Off (Kapalı): Çalışma bitiş saatı (5 dakikalık artışlarla ayarlanabilir)
 - * Sayıları hızla artırmak için düğmeyi basılı tutun.
- Repeat (Tekrarla): No (Hayır) (bir kez)/Yes (Evet) (tekrarla)

Ayarları kaydetmek için [SEÇİM] düğmesine basın.

Bir onay ekranı görünür.

Ekranlar arasında gezinme

- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi

Açıma/Kapatma zamanlayıcısı etkin olduğunda Tam moddayken Ana ekranında görünür.


zamanlayıcı merkezi kontrol sistemi tarafından devre dışı bırakıldığında görünür.

6. Zamanlayıcı

6.1.2 Otomatik kapanma zamanlayıcısı

<Düğme işlemi>

Timer	
On/Off timer	Yes
On AM 12:50	OFF PM 2:30
Repeat	Yes
► Auto-Off	No
Stop in	--- min
Setting display: ✓	
▼ Cursor ▲	




Timer (Zamanlayıcı) ayar ekranını açın.
(Sayfa 10'e bakın)

"Auto-Off" (Otomatik Kapanma) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesini basın.

Otomatik Kapanma zamanlayıcısı şu durumlarda çalışmaz:

Otomatik Kapanma zamanlayıcısı devre dışı bırakıldığında, arıza olduğunda, kontrol sırasında (servis menüsünde), çalışma testi sırasında, uzaktan kumanda teşhisleri sırasında, işlev ayarı sırasında, sistem merkezi olarak kontrol edilirken (yerel kumandanadan Açıma/Kapatma işlemi veya zamanlayıcı işlemi devre dışı bırakıldığından).


Auto-Off timer	
► Auto-Off	No Yes
Stop in	120 min
Select: ✓	
▼ Cursor ▲	



Geçerli ayarlar görüntülenir.

[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Auto-Off" (Otomatik Kapanma) veya "Stop in --- min" (--- dakika içinde durdur) öğesine getirin.

Auto-Off timer	
Auto-Off	No Yes
► Stop in	120 min
Select: ✓	
▼ Cursor ▲	
— Time +	



[F3] veya [F4] düğmesi ile ayarı değiştirin.

- Auto-Off (Otomatik Kapanma): No (Hayır) (devre dışı bırak)/Yes (Evet) (etkinleştir)
- Stop in --- min (--- dakika içinde durdur):
Zamanlayıcı ayarı (Ayarlanabilir aralık 10 dakikalık artıslarda 30-240 dakikadır.)

Auto-Off timer	
Auto-Off	No Yes
► Stop in	120 min
Select: ✓	
▼ Cursor ▲	
— Time +	



Ayarları kaydetmek için [SEÇİM] düğmesine basın.


Auto-Off timer	
Auto-Off	No Yes
► Stop in	120 min
Changes saved	
Main menu: ☰	



Bir onay ekranı görünür.

Ekranelar arasında gezinme

- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi




Otomatik Kapanma zamanlayıcısı etkin olduğunda Tam moddayken Ana ekran da görünür.

zamanlayıcı merkezi kontrol sistemi tarafından devre dışı bırakıldığında görünür.

6.2. Haftalık zamanlayıcı

<Düğme işlemi>

Timer menu	
Timer	
► Weekly timer	
OU silent mode	
Night setback	
Main menu: ☰	
▼ Cursor ▲	




Timer (Zamanlayıcı) menüsünden "Weekly timer" (Haftalık zamanlayıcı) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

Haftalık zamanlayıcı şu durumlarda çalışmaz:

Açma/Kapatma zamanlayıcısı etkinleştirildiğinde, haftalık zamanlayıcı devre dışı bırakıldığında, arıza olduğunda, kontrol sırasında (servis menüsünde), çalışma testi sırasında, uzaktan kumanda teşhisleri sırasında, saat ayarlanmadığında, işlev ayarı sırasında, sistem merkezi olarak kontrol edilirken (yerel uzaktan kumandanadan Açıma/Kapatma işlemi, sıcaklık ayarı veya zamanlayıcı işlemi devre dışı bırakılır).

Weekly timer 1 1/2						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
No.1	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Setting display: ✓						
◀ day ▶ Page 2						




Geçerli ayarlar görüntülenir.

Her güne ait ayarları görmek için [F1] veya [F2] düğmesine basın. 5'ten 8'e kadar olan düzenleri görmek için [F3] düğmesine basın. Ayar 2'nin durumunu görüntülemek için [F4] düğmesine basın.

Ayar ekranına gitmek için [SEÇİM] düğmesine basın.

Weekly timer	
Action	No /1 /2
Setting	1 /2
Select: ✓	
▼ Cursor ▲	





Haftalık zamanlayıcı ayarları ekranı görünür.

"Action" (Eylem) ayarında, [F3] veya [F4] düğmesi ile zamanlayıcı ayarı 1'i etkinleştirmek için "1" öğesini ya da zamanlayıcı ayarı 2'yi etkinleştirmek için "2" öğesini seçin. Daha sonra [SEÇİM] düğmesine basın.

Zamanlayıcı ayarı 1 veya 2'nin ayar içeriğini kontrol etmek için [F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Setting" (Ayar) öğesine getirin ve [F3] veya [F4] düğmesi ile "1" ya da "2" öğesini seçin.

6. Zamanlayıcı





Haftalık zamanlayıcı ayar ekranı görünür ve geçerli ayarlar görüntülenir.

Her gün için en fazla sekiz çalışma düzeni ayarlanabilir.

[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci istediğiniz güne getirin ve [F3] düğmesine basarak günü seçin. (Birden fazla gün seçilebilir.)

Giriş ekranına gitmek için [SEÇİM] düğmesine basın.




Çalışma düzeni ayar ekranı görünür.

[F1] düğmesine basarak imleci istediğiniz düzen numarasına getirin. [F2] düğmesi ile imleci saat, Açık/Kapalı veya sıcaklık ögesine getirin. [F3] veya [F4] düğmesi ile ayarları değiştirin.


- Time (Saat): 5 dakikalık artışlarla ayarlanabilir
 - * Sayıları hızla artırmak için düğmeyi basılı tutun.
 - On/Off/Auto (Açık/Kapalı/Otomatik): Seçilebilen ayarlar, bağlanmış olan iç ünitelerin modeline bağlıdır. (Otomatik bir düzen yürütüldüğünde, sistem Otomatik (çift ayar noktalı) modda çalışır.)
 - Temperature (Sıcaklık): Ayarlanabilir sıcaklık aralığı, bağlantılı iç ünitelere bağlıdır. (1°C artışlar)

Otomatik (çift ayar noktalı) mod seçildiğinde iki ön ayar sıcaklığı ayarlanabilir. Otomatik (çift ayar noktalı) modda tek ön ayar sıcaklığı ayarına sahip bir çalışma düzeni yürütülürse, Cool (Soğutma) modunda soğutma sıcaklığı ayarı olarak bunun ayarı kullanılır.
- Ayarları kaydetmek için [SEÇİM] düğmesine basın.
Bir onay ekranı görünür.



Ekranlar arasında gezinme

- Ayar değişikliği/haftanın günü seçimi ekranına dönmek için [SEÇİM] düğmesi
- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi




geçerli gün için haftalık zamanlayıcı ayarı mevcut olduğunda, Tam moddayken Ana ekran da görünür. Simge, Açma/Kapatma zamanlayıcısı etkin olduğunda veya sistem merkezi kontrol altında olduğunda görünmez (Zamanlayıcının yerel uzaktan kumandadan çalıştırılması devre dışıdır).

6.3. Dış ünite sessiz mod

■ İşlev açıklaması

Bu işlev, sıcaklık kontrolünün sahip olduğu önceliğin dış ünitelerin sessiz çalışmasına tanındığı zaman aralıklarının kullanıcı tarafından ayarlanmasına izin verir. Her gün için sessiz çalışmanın başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayın. "Middle" (Orta) ve "Quiet" (Sessiz) arasından istediğiniz sessizlik seviyesini seçin.

<Düğme işlemi>


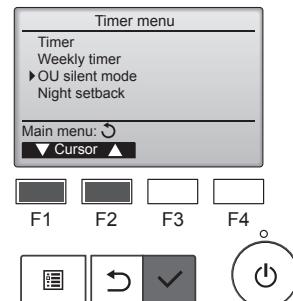


Zamanlayıcı menüsünden "OU silent mode" (Dış ünite sessiz mod) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

"OU silent mode" (Dış ünite sessiz mod) işlevi sadece bu işlevi destekleyen modellerde kullanılabilir.

Geçerli ayarlar görüntülenir.

Her güne ait ayarları görmek için [F1] veya [F2] düğmesine basın. Ayar ekranına gitmek için [SEÇİM] düğmesine basın.

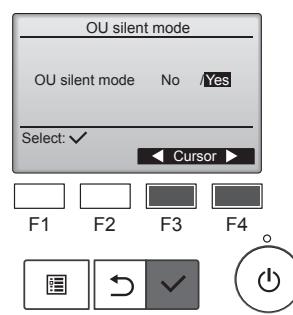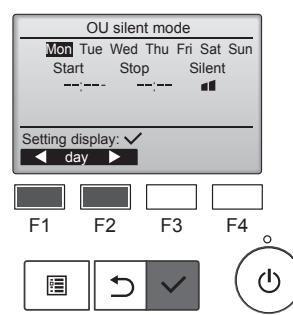


Sessiz modu etkinleştirme (Yes (Evet)) ve devre dışı bırakma (No (Hayır)) ekranı görünür.

Bu ayarı etkinleştirmek için imleci [F3] veya [F4] düğmesi ile "Yes" (Evet) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.


OU silent mode (Dış ünite sessiz mod) ayar ekranı görünür.

Ayarı yapmak veya değiştirmek için [F1] veya [F2] düğmesi ile imleci istediğiniz güne getirin ve [F3] düğmesine basarak günü seçin. (Birden fazla gün seçilebilir.)

[SEÇİM] düğmesine basın.


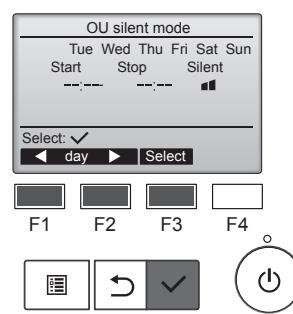


6. Zamanlayıcı

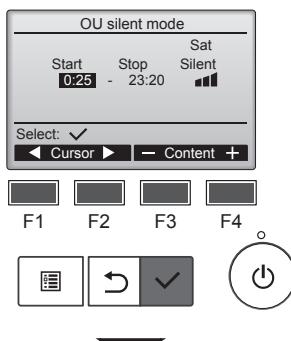

Ayar ekranı görünür.
[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci Start time (Başlangıç saatı), Stop time (Bitiş saatı) veya Silent level (Sessizlik seviyesi) öğesine getirin.
[F3] veya [F4] düğmesi ile ayarları değiştirin.


- Start/Stop time (Başlangıç/Bitiş saatı): 5 dakikalık artışlarla ayarlanabilir
* Sayıları hızla artırmak için düğmeyi basılı tutun.
- Silent level (Sessizlik seviyesi): Normal, Orta, Sessiz





Ayarları kaydetmek için [SEÇİM] düğmesine basın. Bir onay ekranı görünür

Ekranlar arasında gezinme

- Ayar değişikliği/haftanın günü seçimi ekranına dönmek için [SEÇİM] düğmesi
- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi





OU silent mode (Dış ünite sessiz mod) sırasında Tam moda Ana ekranı görünür.



Geçerli ayarlar görüntülenir.

Ayar ekranına gitmek için [SEÇİM] düğmesine basın.




[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci Night setback (Gece ayarı) No (Hayır) (devre dışı bırak)/Yes (Evet) (etkinleştir), Temp. range (Sıcaklık aralığı), Start time (Başlangıç saatı) veya Stop time (Bitiş saatı) öğesine getirin.

[F3] veya [F4] düğmesi ile ayarları değiştirin.


- Temp. range (Sıcaklık aralığı): Alt sıcaklık limiti (ısıtma işlemi için) ve üst sıcaklık limiti (soğutma işlemi için) ayarlanabilir. Alt ve üst limitler arasındaki sıcaklık farkı 4°C (8°F) veya daha fazla olmamalıdır. Ayarlanabilir sıcaklık aralığı, bağlı iç ünitelere göre değişiklik gösterir.
* 1°C artışlar
- Start/Stop time (Başlangıç/Bitiş saatı): 5 dakikalık artışlarla ayarlanabilir
* Sayıları hızla artırmak için düğmeyi basılı tutun.

Ayarları kaydetmek için [SEÇİM] düğmesine basın.
Bir onay ekranı görünür.



Ekranlar arasında gezinme

- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi



Gece ayarı işlevi etkin olduğunda Tam moddayken Ana ekranı görünür.

zamanlayıcı merkezi kontrol sistemi tarafından devre dışı bırakıldığından görünür.


Gece ayarı şu durumlarda çalışmaz:

Ünite çalışırken, Gece ayarı işlevi devre dışı bırakıldığından, arıza olduğunda, kontrol sırasında (servis menüsünde), çalışma testi sırasında, uzaktan kumanda teşhisinde sırasında, saat ayarlanmadığında, işlev ayarı sırasında, sistem merkezi olarak kontrol edilirken (yerel uzaktan kumandadan Açıma/Kapatma işlemi, sıcaklık ayarı veya zamanlayıcı işlemi devre dışı bırakılır).

Timer (Zamanlayıcı) menüsünden "Night setback" (Gece ayarı) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.



<Düğme İşlemi>

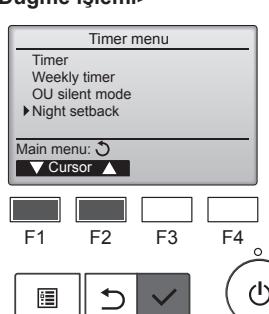


7. Enerji Tasarrufu


7.1. Kısıtlama

7.1.1 Sıcaklık aralığı kısıtlamasını ayarlama


<Düğme işlemi>



Ana menüden "Energy saving" (Enerji Tasarrufu) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

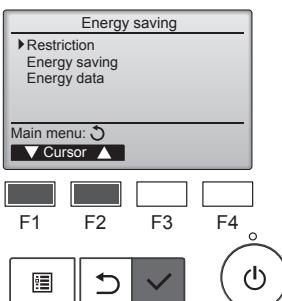


[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Restriction" (Kısıtlama) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

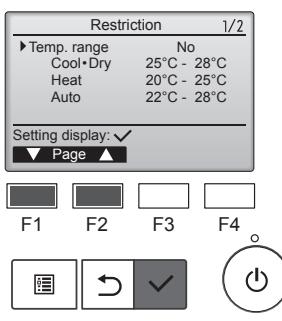


Geçerli ayarlar görüntülenir.

[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Temp. range" (Sıcaklık aralığı) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

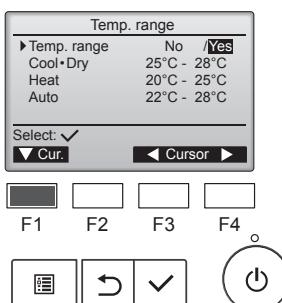


Sıcaklık aralığını ayarlama ekranı görünür.

[F1] düğmesi ile imleci "Temp. range" (Sıcaklık aralığı), "Cool-Dry" (Soğutma-Kurutma), "Heat" (Isıtma) veya "Auto" (Otomatik) öğesine getirin.

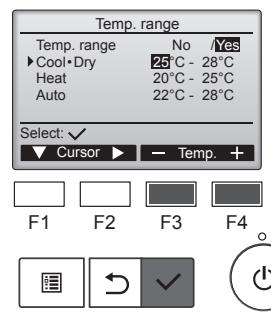

[F3] veya [F4] düğmesi ile ayarları değiştirin.

- Temp. range (Sıcaklık aralığı): No (Hayır) (kısıtsız) veya Yes (Evet) (kısıtlı)
- Cool-Dry (Soğutma-Kurutma): Üst ve alt sıcaklık limiti (1°C artışlar)
- Heat (Isıtma): Üst ve alt sıcaklık limiti (1°C artışlar)
- Auto (Otomatik): Üst ve alt sıcaklık limiti (1°C artışlar)



Sıcaklık ayarı aralıkları

Mod	Alt limit	Üst limit
Cool-Dry (Soğutma-Kurutma)	*1 (67 ~ 87°F)	19 ~ 30°C (30 ~ 19°C)
Heat (Isıtma)	*2 (63 ~ 83°F)	17 ~ 28°C (28 ~ 17°C)
Auto (Otomatik)	*4 (67 ~ 83°F)	19 ~ 28°C (28 ~ 19°C)

* Ayarlanabilir aralık, bağlı üniteye göre değişiklik gösterir.

*1 Soğutma, Kurutma ve Otomatik (çift ayar noktalı) modları için sıcaklık aralıkları ayarlanabilir.

*2 Isıtma ve Otomatik (çift ayar noktalı) modları için sıcaklık aralıkları ayarlanabilir.

*3 Isıtma, Soğutma ve Kurutma modları için sıcaklık aralıkları aşağıdaki koşullara sağılmalıdır:

- Soğutma için üst limit - ısıtma için üst limit ≥ Minimum sıcaklık farkı (iç ünite modeline göre değişiklik gösterir)
- Soğutma için alt limit - ısıtma için alt limit ≥ Minimum sıcaklık farkı (iç ünite modeline göre değişiklik gösterir)


*4 Otomatik (çift ayar noktalı) mod için sıcaklık aralığı ayarlanabilir.

Ayarları kaydetmek için [SEÇİM] düğmesine basın.

Bir onay ekranı görünür.

Ekranelar arasında gezinme

- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi




sıcaklık aralığı kısıtlandığında Tam moddayken Durum ekranında ve Ana ekranında görünür.

7.1.2 İşlem kilitleme işlevi

<Düğme işlemi>


İşlem kilitleme işlevini etkinleştirmek için "Operation locked" (İşlem kilitleme) öğesini "Yes" (Evet) olarak ayarlayın.

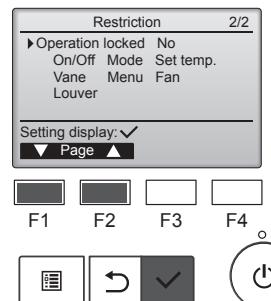

Restriction (Kısıtlama) ayar ekranını açın. (7.1.1 bölümüne bakın)

İmleci "Operation locked" (İşlem kilitleme) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

7. Enerji Tasarrufu



İşlem kilitleme işlevi ayarlarının yapıldığı ekran görünür.

[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Operation locked" (İşlem kilitleme), "Location" (Konum), "On/Off" (Açma/Kapatma), "Mode" (Mod), "Set temp." (Sıcaklık ayarı), "Menu" (Menü), "Fan" (Fan), "Louver" (Havalandırma klapesi) veya "Vane" (Kanat) öğesine getirin.

[F3] veya [F4] düğmesi ile ayarları değiştirin.

- Operation locked (İşlem kilitleme): No (Hayır) (devre dışı bırak)/Yes (Evet) (etkinleştir)
- Location (Konum): "Individual" (Bireysel) veya "Hotel" (Otel)
- On/Off (Açma/Kapatma): Çalışmayı Açıma/Kapatma
- Mode (Mod): Çalışma modu ayarı
- Set temp. (Sıcaklık ayarı): Ön ayar sıcaklık ayarı
- Vane (Kanat): Kanat ayarı
- Menu (Menü): Menü ayarı
- Fan (Fan): Fan hızı ayarı
- Louver (Havalandırma klapesi): Havalandırma klapesi ayarı

"_ /
"Locked"
(Kilitli)


"Location" (Konum) ayarı için "Hotel" (Otel) seçildiğinde, aşağıdaki işlemler otomatik olarak kilitlenir: Mode (Mod), Vane (Kanat), Menu (Menü) ve Louver (Havalandırma klapesi).

Ayarları kaydetmek için [SEÇİM] düğmesine basın.

Bir onay ekranı görünür.

Ekranlar arasında gezinme


- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi



işlem kilitleme işlevi ayarı etkin olduğunda Tam moddayken Ana ekranı görünür.

Kilitli işleve ilişkin çalışma kılavuzu gizlenir.

Menü ayarı kilitlenirken ana menüyü görüntülemek için [MENÜ] düğmesini en az on saniye basılı tutun. Parola giriş ekranında yöneticinin parolasını girin.




7.2. Enerji tasarrufu


7.2.1 Ön ayar sıcaklığına otomatik dönüş

Auto return (Otomatik dönüş) işlevi etkinleştirildikten sonra çalışma modu değiştiğinde veya bu uzaktan kumandadan AÇMA/KAPATMA işlemi yapıldığında, sıcaklık ayarı belirlenen süreye bakılmaksızın otomatik olarak gerekli sıcaklığa döner.

<Düğme İşlemi>

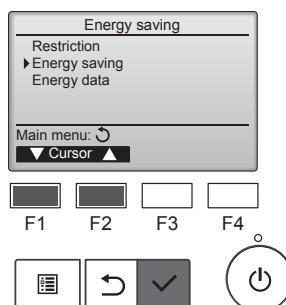


Energy saving (Enerji tasarrufu) menüsünden "Energy saving" (Enerji tasarrufu) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

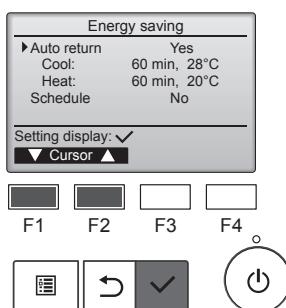

Geçerli ayarlar görüntülenir.


[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Auto return" (Otomatik dönüş) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

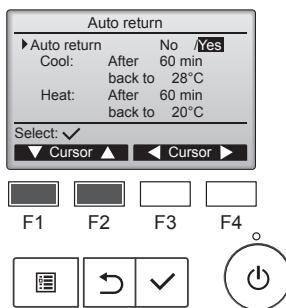

Ön ayar sıcaklığına otomatik dönüş ayarlarının yapıldığı ekran görünür.

[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Auto return" (Otomatik dönüş), "Cool" (Soğutma) veya "Heat" (Isıtma) öğesine getirin.

7. Enerji Tasarrufu




[F3] veya [F4] düğmesi ile ayarları değiştirin.
Auto return (Otomatik dönüş): No (Hayır) (devre dışı bırak)/Yes (Evet) (etkinleştir)

- Cool (Soğutma):
Zamanlayıcı ayarı aralığı 10 dakikalık artışlarla 30-120 dakikadır.
Sıcaklık ayarı aralığı: 19-30°C (67-87°F) (1°C artışlarla).
- Heat (Heat) (Isıtma):
Zamanlayıcı ayarı aralığı 10 dakikalık artışlarla 30-120 dakikadır.
Sıcaklık ayarı aralığı: 17-28°C (63-83°F) (1°C artışlarla).

Ayarları kaydetmek için [SEÇİM] düğmesine basın. "Cool" (Soğutma), "Dry" (Kurutma) ve "Auto Cool" (Otomatik Soğutma) modlarını içerir; "Heat" (Isıtma), "Auto Heat" (Otomatik Isıtma) modunu içerir.
Seçilen öğeyi ayarlama ekranı görünür.


Seçilen öğeyi ayarlama ekranı görünür.



Enerji tasarrufu çalışma programını etkinleştirme (Yes (Evet)) ve devre dışı bırakma (No (Hayır)) ekranı görünür.


[F3] veya [F4] düğmesi ile "No" (Hayır) veya "Yes" (Evet) öğesini seçin.

Ayar değişikliği/haftanın günü seçimi ekranına dönmek için [SEÇİM] düğmesine basın.

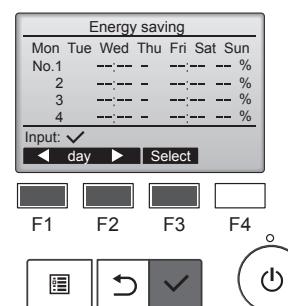

Ayar değişikliği/haftanın günü seçimi ekranı görünür.
Her gün için en fazla dört çalışma düzeni ayarlanabilir.

[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci istediğiniz güne getirin ve [F3] düğmesini basarak günü seçin. (Birden fazla gün seçilebilir.)
Düzen ayarlama ekranına gitmek için [SEÇİM] düğmesine basın.

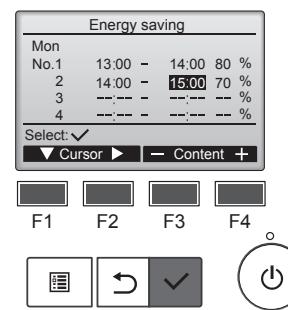

Çalışma düzeni ayarlama ekranı görünür.

[F1] düğmesine basarak imleci istediğiniz düzen numarasına getirin.

[F2] düğmesi ile imleci başlangıç saatı, bitiş saatı ve enerji tasarrufu oranı (soldan sağa bu sırada görünür) öğesine getirin.


[F3] veya [F4] düğmesi ile ayarları değiştirin.

- Start/Stop time (Başlangıç/Bittiş saat): 5 dakikalık artışlarla ayarlanabilir
 - * Sayıları hızla artırmak için düğmeyi basılı tutun.
- Energy-saving rate (Enerji tasarrufu oranı): Ayar aralığı %10 artışlarla %0 ve %50-90'dır.

Ayarları kaydetmek için [SEÇİM] düğmesine basın.

Bir onay ekranı görünür.

Değer ne kadar küçükse enerji tasarrufunun etkisi o kadar fazla olur.



Ünite enerji tasarrufu modunda çalıştığı sırada Tam moddayken Ana ekran da görünür.


Ekranlar arasında gezinme

- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekran'a dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi

Sıcaklık aralığı kısıtlı olduğunda ve sistem merkezi olarak kontrol edildiğinde (yerel kumandanın sıcaklık aralığı ayarı devre dışı bırakıldığından), zamanlayıcı veya ön ayar sıcaklık ayarları geçerli olmayacaktır. Sistem merkezi olarak kontrol edildiğinde (yerel uzaktan kumandanın zamanlayıcı işlemi devre dışı bırakıldığından) sadece zamanlayıcı ayarı geçersiz olacaktır.


7.2.2 Enerji tasarrufu çalışma programını ayarlama

<Düğme İşlemi>

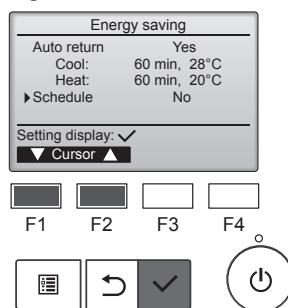

"Energy saving" (Enerji tasarrufu) ekranını açın. (Sayfa 15'e bakın)

İmleci "Schedule" (Program) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

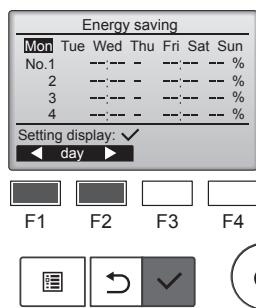

Programın bulunduğu ekran görünür.

Her güne ait ayarları görmek için [F1] veya [F2] düğmesine basın. Ayar ekranına gitmek için [SEÇİM] düğmesine basın.

Ekranlar arasında gezinme

- Ayar değişikliği/haftanın günü seçimi ekranına dönmek için [SEÇİM] düğmesi
- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekran'a dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi


7. Enerji Tasarrufu

7.3. Enerji verileri


- Enerji verileri ekranı (birim zaman, ay ve gün için)

Birim zaman (bir ay) veya ay/gün (14 aylık) başına enerji tüketimi görüntülenir.


<Düğme işlemi>

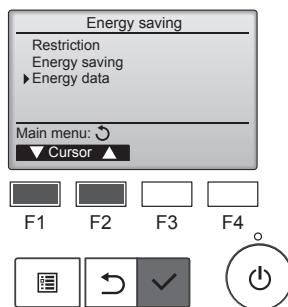

"Energy saving" (Enerji tasarrufu) ekranını açın.
İmlec "Energy data" (Enerji verileri) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

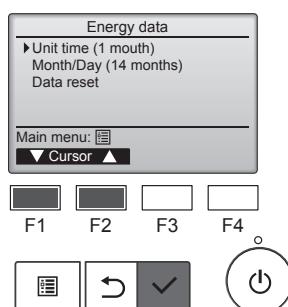

[F1] veya [F2] düğmesi ile "Unit time" (Birim zaman) ya da "Month/Day" (Ay/Gün) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

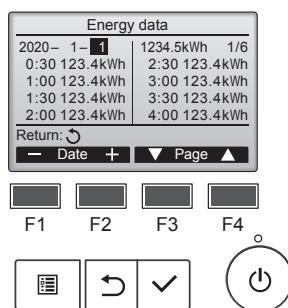


[Birim zaman verileri]
Bugün dahil son 31 günlük dönemde enerji tüketimini görüntüler. (6 ekran sayfasında görüntülenir.)

- To select a date (Tarih seçmek için): [F1] veya [F2] düğmesi
- To toggle through pages (Sayfalar arasında gidip gelmek için): [F3] veya [F4] düğmesi
- Enerji tüketimi verileri düzgün şekilde toplanamamışsa “-” işaretini görüntülenir.
- Veri toplanırken güç kapatılmışsa veri toplanmaz, ancak toplanmayan veriler, daha sonra toplanan verilere dahil edilir.

Ekranlar arasında gezinme

- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi

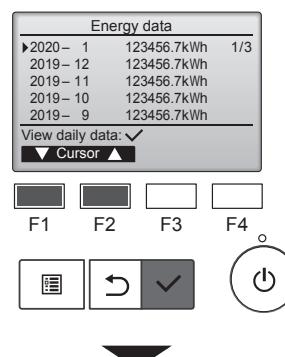

Energy data		
2020- 1	123456.7kWh	1/3
2019- 12	123456.7kWh	
2019- 11	123456.7kWh	
2019- 10	123456.7kWh	
2019- 9	123456.7kWh	

View daily data: Cursor

F1 F2 F3 F4



Energy data		
2020- 1	123456.7kWh	1/4
31	1234.5kWh	27 1234.5kWh
30	1234.5kWh	26 1234.5kWh
29	1234.5kWh	25 1234.5kWh
28	1234.5kWh	24 1234.5kWh

Return: Page

F1 F2 F3 F4

[Aylık veriler/Günlük veriler]
Mevcut ay dahil son 14 aylık dönemde enerji tüketimini görüntüler.
Aylık verileri görüntüleme ekranında (3 ekran sayfası boyunca görüntülenir) [F1] veya [F2] düğmesi ile ayı seçin. İlgili ayın günlük verileri görüntüleme ekranına (4 ekran sayfası boyunca görüntülenir) geçmek için [SEÇİM] düğmesine basın.
Günlük verileri görüntüleme ekranından ilgili ayın aylık verileri görüntüleme ekranına dönmek için [GERİ DÖN] düğmesine basın.

* İlgili ayda güç kapalı kalmışsa aylık veriler görüntülenmez.

Ekranlar arasında gezinme

- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi


- Enerji tüketimi, çalışma durumuna dayalı olarak tahmin edilir ve gercek miktardan farklı olabilir.
- Elektrikli toz toplayıcı gibi istege bağlı parçaların enerji tüketimi dahil edilmez.
- Tek bir uzaktan kumandalyla birden fazla klimanın (birden fazla soğutucu sisteminin) kontrol edildiği durumlarda bağlı tüm klimaların toplam enerji tüketimi görüntülenir.

7. Enerji tasarrufu


■ Enerji verilerini sıfırlama

Enerji tüketimi verileri (birim zaman, ay ve gün başına) başlangıç durumuna getirilir.


<Düğme işlemi>

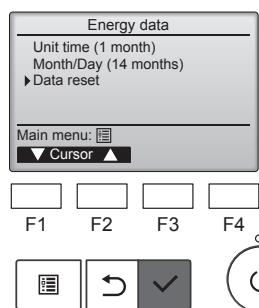

Energy data (Enerji verileri) menüsünden "Data reset" (Verileri sıfırlama) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

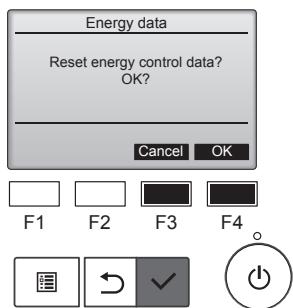

Parola giriş ekranında yönetici parolasını girin ve [SEÇİM] düğmesine basın.
Enerji verilerini sıfırlamak için [F4] düğmesine basın.




8. Başlangıç Ayarı

8.1. Temel ayar

8.1.1 Saat

<Düğme işlemi>

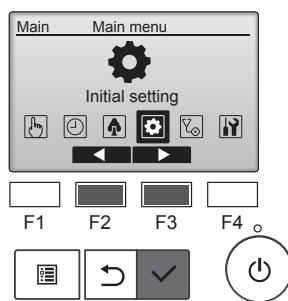


Ana menüden "Initial setting" (Başlangıç ayarı) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.


Aşağıdaki ayarları yapmadan önce saat ayarının yapılması gereklidir.

- On/Off timer (Açma/Kapatma zamanlayıcı)
- Weekly timer (Haftalık zamanlayıcı)
- OU silent mode (Dış ünite sessiz mod)
- Energy saving (Enerji tasarrufu)
- Night setback (Gece ayarı)


Bir sistemde sistem kumandası yoksa, saat otomatik olarak düzeltilemez. Bu durumda saatı periyodik olarak düzeltin.

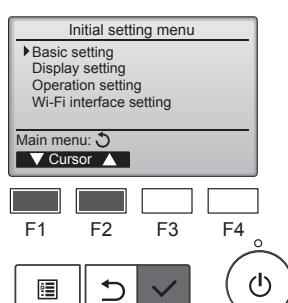


[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Basic setting" (Temel ayar) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

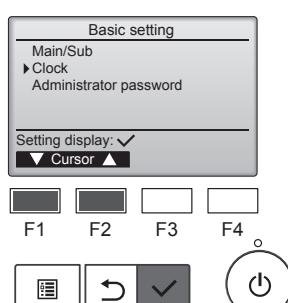

[F1] veya [F2] düğmesi ile "Clock" (Saat) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

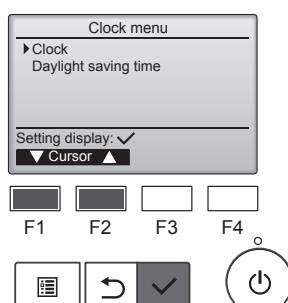

[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Clock" (Saat) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

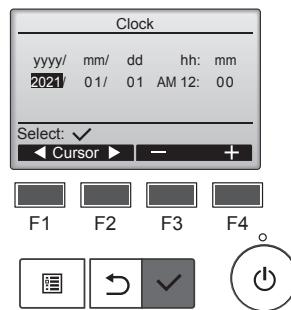

[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci yıl, ay, tarih, saat veya dakika öğesine getirin.

[F3] veya [F4] düğmesi ile seçili öğenin değerini artırın veya azaltın ve [SEÇİM] düğmesine basın. Bir onay ekranı görünür.

Ekranlar arasında gezinme


- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi

8.1.2 Yaz saatı işlev açıklaması


Yaz saatı başlangıç/bitti saatleri ayarlanabilir. Yaz saatı işlevi, ayar içeriklerine göre etkinleştirilir.

- Bir sistemde sistem kumandası varsa, saatin doğru olmasını sağlamak için bu ayarı devre dışı bırakın.
- Yaz saatinin başında ve sonunda, zamanlayıcı iki kez eyleme geçebilir veya hiç geçmeyebilir.
- Saat ayarlanması sürece bu işlev çalışmaz.

<Düğme işlemi>

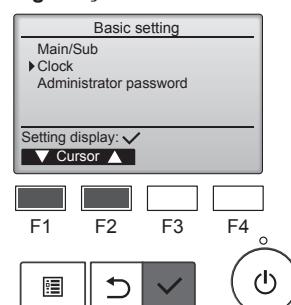

Temel ayar menüsünden "Clock" (Saat) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

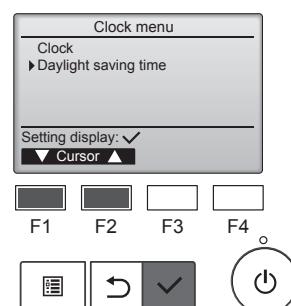

[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Daylight saving time" (Yaz saatı) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.


8. Başlangıç Ayarı

Daylight saving time 1/2	
DST	No / Yes
Date(Start)	Day/Week/Month
Start time	Sun / 5th Mar
Forward to	AM 1:00
AM 2:00	
Select: ✓	
▼ Cursor ►	

Ayarları yapmak için [F1] düğmesi ile imleci aşağıdaki ögelere getirin.

- DST (Yaz saatı)
[F2] düğmesi ile "No" (Hayır) (devre dışı bırak) veya "Yes" (Evet) (etkinleştir) öğesini seçin. Varsayılan ayar: "No" (Hayır).
- Date(Start) (Tarih(Başlangıç))*1 [F3] veya [F4] düğmesi ile haf-tanın gününü, hafta sayısını ve ayı ayarlayın. Varsayılan ayar: "Sun/5th/Mar" (5 Mart Pazar).
- Start time (Başlangıç saatı) [F3] veya [F4] düğmesi ile yaz saatı başlangıç saatini ayarlayın.
- Forward to (İleri) [F3] veya [F4] düğmesi ile saatin yukarıdaki başlangıç saatinde ileri ayarlanacağı saatı ayarlayın.
- Date(End) (Tarih(Bitiş)) *1 (2. sayfa)
[F3] veya [F4] düğmesi ile haf-tanın gününü, hafta sayısını ve ayı ayarlayın. Varsayılan ayar: "Sun/5th/Oct." (5 Ekim Pazar).
- End time (Bitiş saatı) (2. sayfa)
[F3] veya [F4] düğmesi ile yaz saatı bitiş saatini ayarlayın.
- Backward to (Geri) (2. sayfa)
[F3] veya [F4] düğmesi ile saatin yukarıdaki bitiş saatinde geri ayarlanacağı saatı ayarlayın.
*1 Hafta numarası olarak "5." seçili olursa ve seçilen ayda 5. hafta yoksa ayar "4." olarak kabul edilir.

Daylight saving time 2/2	
Date(End)	Day/Week/Month
End time	Sun / 5th Oct
Backward to	AM 2:00
AM 1:00	
Select: ✓	
▼ Cursor ► - +	



F1 F2 F3 F4



Daylight saving time 1/2	
DST	No / Yes
Date(Start)	Day/Week/Month
Sun / 5th Mar	
Changes saved	
Main menu: □	

Ayarları kaydetmek için [SEÇİM] düğmesine basın.

Bir onay ekranı görünür.

Ekranlar arasında gezinme


- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi

Ayarları yapmak için [F1] düğmesi ile imleci aşağıdaki ögelere getirin.


8.2. Ecran ayarı

8.2.1 Ana ekran


<Düğme işlemi>

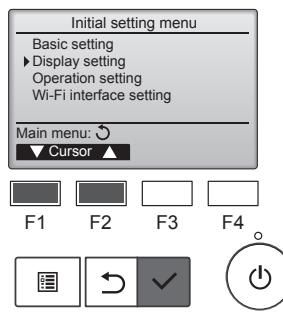

Initial setting (Başlangıç ayarı) me-nüsünden "Display setting" (Ekran ayarı) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

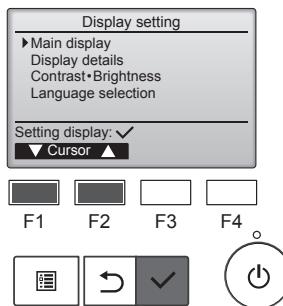

[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Main display" (Ana ekran) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

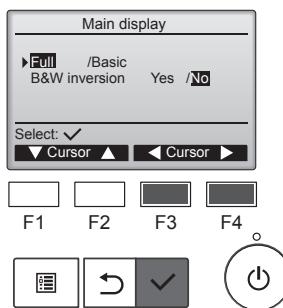

[F3] veya [F4] düğmesi ile "Full" (Tam) veya "Basic" (Temel) öğesini seçin (4. sayfaya bakın) ve [SEÇİM] düğmesine basın.


Bir onay ekranı görünür.

Ekranlar arasında gezinme


- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi

8.2.2 Siyah ve beyaz çevirme ayarı

<Düğme işlemi>

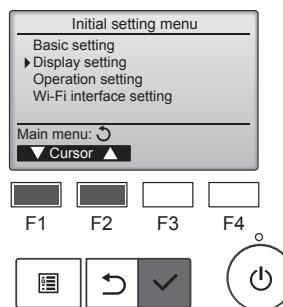


Initial setting (Başlangıç ayarı) menüsünden "Display setting" (Ekran ayarı) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

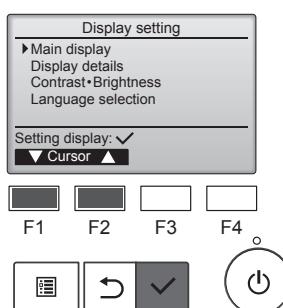

[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Main display" (Ana ekran) öğesi-ne getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.


8. Başlangıç Ayarı

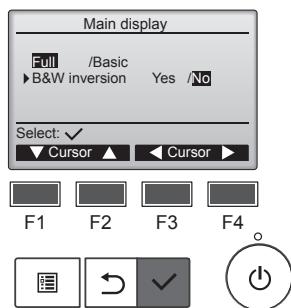

[F1] veya [F2] düğmesi ile "B&W inversion" (Siyah ve beyaz çevirme) öğesini seçin ve [F3] veya [F4] düğmesi ile "Yes" (Evet) ya da "No" (Hayır) ekran modunu seçip [SEÇİM] düğmesine basın. (Fabrika ayarı: "No" (Hayır).)


Ekranlar arasında gezinme

- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi




"Yes" (Evet) seçildiğinde ekranın renkleri solda gösterildiği gibi ters çevrilerek beyaz arka plan siyah ve siyah karakterler beyaz yapılır.


8.2.3 Kontrast•Parlaklık <Düğme işlemi>

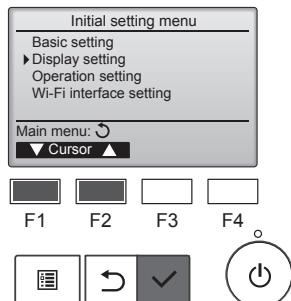

Initial setting (Başlangıç ayarı) menüsünden "Display setting" (Ekran ayarı) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

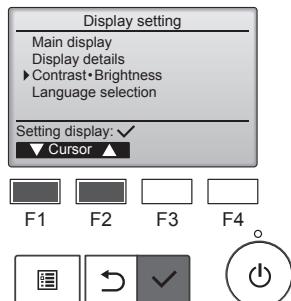

[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Contrast•Brightness" (Kontrast•Parlaklık) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

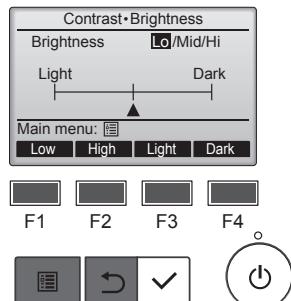

[F1] veya [F2] düğmesi ile parlaklığı ayarlayın.
[F3] veya [F4] düğmesi ile kontrasti ayarlayın ve [MENÜ] veya [GERİ DÖN] düğmesine basın.

Ekranlar arasında gezinme


- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi

8.2.4 Dil seçimi


■ İşlev açıklaması

İstediğiniz dili ayarlayabilirsiniz. Dil seçenekleri arasında İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, İsviçre, Rusça, Yunanca, Türkçe, Felemenkçe, Çekçe, Macarca ve Lehçe yer almaktadır.


<Düğme işlemi>

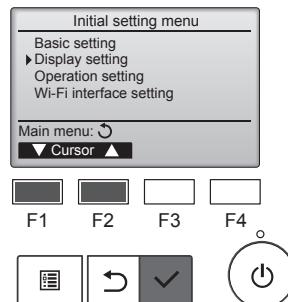


Initial setting (Başlangıç ayarı) menüsünden "Display setting" (Ekran ayarı) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

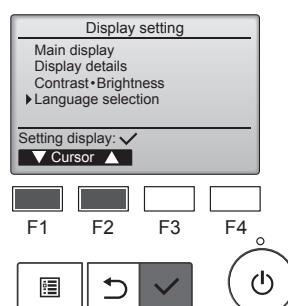


[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Language selection" (Dil seçimi) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

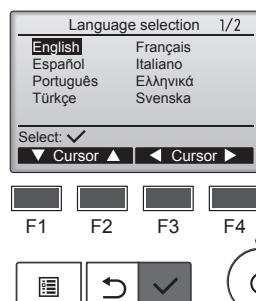

[F1]'den [F4]'e kadar olan düğmeleri kullanarak imleci istediğiniz dile taşıyın ve ayarı kaydetmek için [SEÇİM] düğmesine basın.

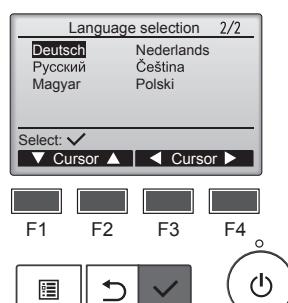

Güç ilk defa açıldığında Language selection (Dil seçimi) ekranı görüntülenir. İstediğiniz dili seçin. Dil seçilmezse sistem başlamayacaktır.



Ayarın kaydedildiğini belirten bir ekran görünür.

Ekranlar arasında gezinme

- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana dönmek için [GERİ DÖN] düğmesi

9. Servis

9.1. Uzaktan kumandayı başlangıç durumuna getir


■ İşlev açıklaması

Uzaktan kumanda fabrikadan teslim edildiği başlangıç durumuna getirebilir. Aşağıdaki verilerin başlangıç durumuna getirileceğini dikkate alın.


Uzaktan kumanda başlangıç durumuna getirildikten sonra otomatik olarak çalıştırılır.

Zamanlayıcı ayarı, Haftalık zamanlayıcı ayarı, Dış ünite sessiz mod ayarı, Enerji tasarrufu ayarı, Enerji tasarrufu seçeneği ayarı, Ana/İkincil ayarı, Saat ayarı, Yaz saatı ayarı, Ana ekran ayarı, Kontrast•Parlaklılık ayarı, Ekran ayrıntıları ayarı, Otomatik mod ayarı, Model adı ayarı, Seri No. ayarı, Satıcı bilgisi ayarı, Hata bilgisi, Yönetici parolası, Bakım parolası


<Düğme işlemi>

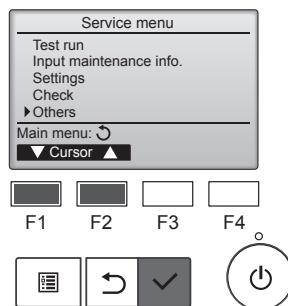


Service (Servis) menüsünden "Others" (Diğerleri) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

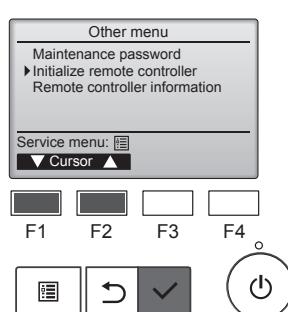

[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Initialize remote controller" (Uzaktan kumandayı başlangıç durumuna getir) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

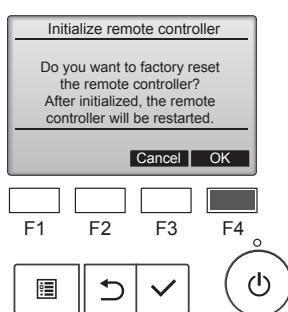

[F4] düğmesiyle "OK" (Tamam) öğesini seçin.




Uzaktan kumanda başlangıç durumuna getirildikten sonra otomatik olarak çalıştırılır.

9.2. Uzaktan kumanda bilgisi


■ İşlev açıklaması

Kullanılan uzaktan kumandanın bilgisi kontrol edilebilir.


<Düğme işlemi>

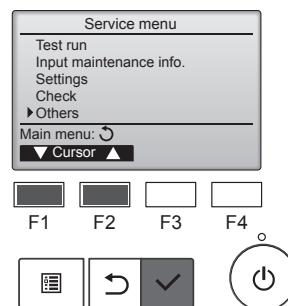

Service (Servis) menüsünden "Others" (Diğerleri) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

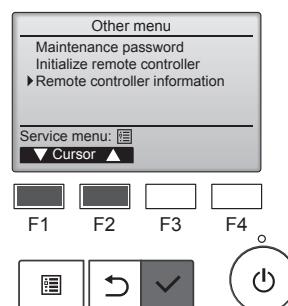

[F1] veya [F2] düğmesi ile imleci "Remote controller information" (Uzaktan kumanda bilgisi) öğesine getirin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

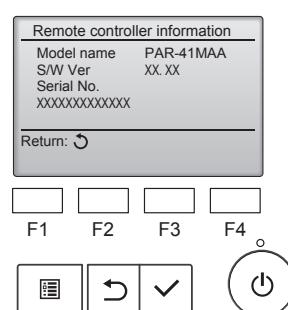


Kullanılan uzaktan kumandanın model adı, yazılım sürümü ve seri numarası kontrol edilebilir.

10. Bakım

10.1. Arıza bilgisi

Arıza oluştugunda aşağıdaki ekran görünür ve çalışma LED ışığı yanıp söner. Arıza durumunu kontrol edin, çalışmayı durdurun ve satıcınıza danışın.


<Düğme işlemi>

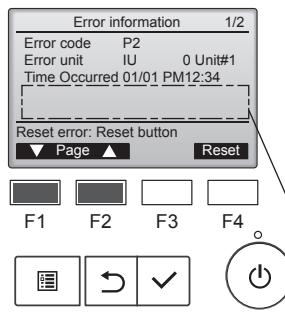


Arıza kodu, arızalı ünite, soğutucu adresi, ünite model adı, arızanın gerçekleştiği tarih ile saat ve seri numarası görünür.
Model adı ve seri numarası sadece bilgilerin kaydedilmiş olması durumunda görülür.

Sonraki sayfaya gitmek için [F1] veya [F2] düğmesine basın.

Model adı ve seri numarası burada görüntülenir.




Bilgiler kaydedilmişse iletişim bilgisi (satıcının telefon numarası) görünür.

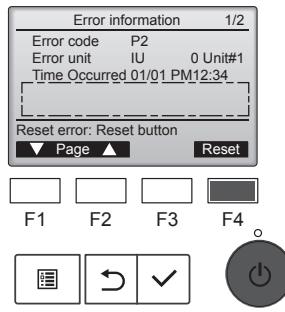


Gerçeklesen arızayı sıfırlamak için [F4] düğmesine veya [AÇMA/KAPATMA] düğmesine basın.

Arızalar, AÇMA/KAPATMA işlemi devre dışı bırakıldığından sıfırlanamaz.

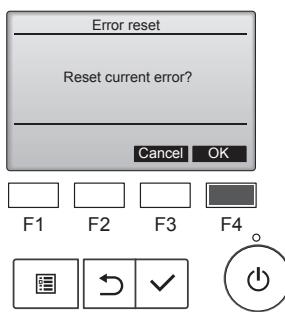


[F4] düğmesiyle "OK" (Tamam) öğesini seçin.




Bir onay ekranı görünür.

- Ekranlar arasında gezinme**
- Ana menüye dönmek için [MENÜ] düğmesi

■ Arıza bilgisini kontrol etme

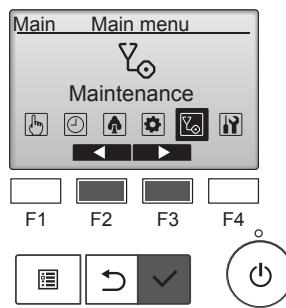

Arıza yokken, menü işleminden arıza bilgisinin 2/2 sayfası görülebilir. Ana menüden "Maintenance" (Bakım) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

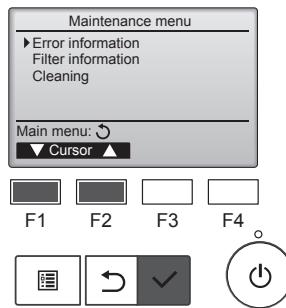

Arıza bilgisi ekranını görüntülemek için Bakım menüsünden "Error information" (Arıza bilgisi) öğesini seçin.
Arızalar sıfırlanamaz.

11. Arızanın bulunması ve giderilmesi

Sorununuz mu var?	İşte çözüm. (Ünite normal bir şekilde çalışıyor.)
Klima iyi soğutmuyor veya iyi ısıtmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Filtreyi temizleyin. (Filtre kirli veya tıkalı olduğunda hava akımı düşer.) ■ Sıcaklık ayarını kontrol edin ve ayarlı sıcaklığı ayarlayın. ■ Dış mekan ünitesinin etrafında bolca alan bulunmasını temin edin. İç mekan ünitesi hava girişi veya çıkıştı tıkalımı? ■ Açık bırakılan kapı veya pencere var mı?
Isıtma işlemi başladığında iç mekan ünitesi hemen sıcak hava üflemiyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sıcak hava, iç mekan ünitesi yeterince isınınmeye kadar üflenmez.
Klima ısıtma modu esnasında ayarlı oda sıcaklığına ulaşılmadan duruyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dış mekan sıcaklığı düşük ve nem oranı da yüksek olduğunda dış mekan ünitesi üzerinde buzlanma meydana gelebilir. Bunun meydana gelmesi halinde dış mekan ünitesi buz giderme işlemi gerçekleştirir. Normal işlem yaklaşık 10 dakika sonra başlamalıdır.
Akan su sesi veya ara sıra da ıslık sesi duyuluyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bu sesler klimanın içerisinde soğutucu madde akışı olduğunda veya soğutucu madde akımı değişmekte olduğunda duyulabilir.
Çatırı veya gıcırtı sesi duyuluyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bu sesler parçalar sıcaklık değişimleri sebebiyle genişleme veya daralma esnasında birbirlerine sürtündüklerinde duyulabilir.
Odada hofl olmayan bir koku var.	<ul style="list-style-type: none"> ■ İç mekan ünitesi duvarlar, yer döşemesi ve mobilyalar tarafından üretilen gazları içeren havayı, elbiselerde bulunan kokuları çeker ve bu havayı tekrar odaya üfler.
İç mekan ünitesinden beyaz bir sis veya buhar çıkıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bu durum iç mekan sıcaklığı ve nemliliği yüksek olduğunda işlem başladığında meydana gelebilir. ■ Buz giderme modundayken soğuk hava akımı aşağı doğru üflenebilir ve sis gibi gözükebilir.
Dış mekan ünitesinden su veya buhar çıkıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Soğutma modu esnasında soğuk boru ve ek yerlerinde su oluşabilir ve damlayabilir. ■ Isıtma modu esnasında ısı değiştiricide su oluşabilir ve damlayabilir. ■ Buz giderme modunda ısı değiştirici üzerindeki su buharlaşır ve su buharı atılabilir.
Uzaktan kumandada işletim göstergesi belirmiyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Güç düğmesini açın. AÇMA/KAPATMA lambası yeşil yanar.
Uzaktan kumandada “  ” belirir.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Merkezi kontrol esnasında uzaktan kumandada “” belirir ve klima işlemi uzaktan kumanda kullanılarak başlatılamaz veya durdurulamaz.
Klimayı durdurduktan hemen sonra yeniden başlatırken cihaz ON/OFF düğmesine basılısa bile çalışmayaacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Yaklaşık 3 dakika kadar bekleyin. (İşlem klimayı korumak için durdurmuştur.)
Klima, ON/OFF düğmesine basılmaksızın çalışıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Açıma zamanlayıcısı ayarlı mı? Cihazın çalışmasını durdurmak için ON/OFF düğmesine basın. ■ Klima merkezi bir uzaktan kumandaya bağlı mı? Klimayı kontrol eden ilgili şahıslara danışın. ■ Uzaktan kumandada “” görülmüyor mu? Klimayı kontrol eden ilgili şahıslara danışın. ■ Güç kesintilerinden sonra otomatik devam etme özelliği ayarlı mı? Cihazın çalışmasını durdurmak için ON/OFF düğmesine basın.
Klima, ON/OFF düğmesine basılmaksızın duruyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kapama zamanlayıcısı ayarlı mı? Cihazın çalışmasını yeniden başlatmak için ON/OFF düğmesine basın. ■ Klima merkezi bir uzaktan kumandaya bağlı mı? Klimayı kontrol eden ilgili şahıslara danışın. ■ Uzaktan kumandada “” görülmüyor mu? Klimayı kontrol eden ilgili şahıslara danışın.
Uzaktan kumandanın zamanlayıcı işlemi ayarlanamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zamanlayıcı ayarları geçersiz mi? Zamanlayıcı ayarlanabiliyorsa uzaktan kumandada göstergesinde  , veya  belirir.
Uzaktan kumandada “Please Wait” (Lütfen Bekleyin) belirir.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Başlangıç ayarları yürütülüyor. Yaklaşık 3 dakika kadar bekleyin.
Uzaktan kumandada bir hata kodu belirir.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Klimayı korumak için koruma aygıtları çalıştırılmıştır. ■ Cihazı tamir etmeye çalışmayın. Derhal güç düğmesini kapalı konuma getirin ve satıcınıza danışın. Satıcıya model ismini ve uzaktan kumanda göstergesinde görülen bilgileri vermeyi unutmayın.

11. Arızanın bulunması ve giderilmesi

Sorununuz mu var?	İşte çözüm. (Ünite normal bir şekilde çalışıyor.)															
Gürültü belirtilenden daha çok.	<p>■ Bina içi işletme gürültüsü seviyesi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi odanın akustiginden etkilenenbilir ve ekosuz odada ölçülen gürültü seviyelerinin üzerine çıkabilir.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Ses emisi yüksek olan odalar</th><th>Normal odalar</th><th>Ses emisi düşük olan odalar</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mekan örnekleri</td><td>Yayın stüdyosu, müzik odası vb.</td><td>Recepşyon odası, otel lobisi vb.</td><td>Ofis, otel odası</td></tr> <tr> <td>Gürültü seviyeleri</td><td>3 - 7 dB</td><td>6 - 10 dB</td><td>9 - 13 dB</td></tr> </tbody> </table>					Ses emisi yüksek olan odalar	Normal odalar	Ses emisi düşük olan odalar	Mekan örnekleri	Yayın stüdyosu, müzik odası vb.	Recepşyon odası, otel lobisi vb.	Ofis, otel odası	Gürültü seviyeleri	3 - 7 dB	6 - 10 dB	9 - 13 dB
	Ses emisi yüksek olan odalar	Normal odalar	Ses emisi düşük olan odalar													
Mekan örnekleri	Yayın stüdyosu, müzik odası vb.	Recepşyon odası, otel lobisi vb.	Ofis, otel odası													
Gürültü seviyeleri	3 - 7 dB	6 - 10 dB	9 - 13 dB													
Kablosuz uzaktan kumanda göstergesinde hiçbir şey görünmüyork, görünüyü zayıf veya iç mekan ünitesi sinyalleri uzaktan kumanda yakın tutulmadığı takdirde almıyor.	<p>■ Piller zayıf. Pilleri değiştirin ve Reset (Sıfırla) düğmesine basın.</p> <p>■ Piller değiştirildiği halde hiçbir şey görülmüyorsa pillerin doğru istikamette (+, -) yerleştirildiğinden emin olun.</p>															
Uzaktan kumandanın pilin takıldıktan/değiştirildikten sonra bazı işlevler kullanılamıyor.	<p>■ Lütfen saat ayarının yapıldığından emin olun. Saat ayarlanmamışsa lütfen saatı ayarlayın.</p>															
İç mekan ünitesinin kablosuz uzaktan kumanda alıcısının yanındaki ışık lambası yanıp sönyör.	<p>■ Klimayı korumak için otomatik teşhis aygıtı çalıştırılmıştır.</p> <p>■ Cihazı tamir etmeye çalışmayın. Derhal güç düğmesini kapalı konuma getirin ve satıcınıza danışın. Satıcıya model ismini belirtmeyi unutmayın.</p>															
Parola isteniyor.	<p>■ İşlevle bağlı olarak, ayar yapılırken yönetici parolası veya bakım parolası gerekebilir. Varsayılan parola, yönetici için "0000" ve bakım için "9999"dur. Parola ayarlama hakkında bilgi için Montaj Kılavuzuna bakın.</p>															
Çalışmayan iç ünite işiniyor ve üniteden su akışına benzer bir ses geliyor.	<p>■ İç ünite çalışmasa bile bir miktar soğutkan iç üniteye akmaya devam eder.</p>															

12. Spesifikasyonları

■ PSA-M-KA Serisi

Model	71	100	125	140
Güç kaynağı (Voltaj <V>/Frekans <Hz>)	~/N 230/50			
Nominal Girdi (Yalnızca iç mekan) <kW>	0,06/0,06	0,11/0,11	0,11/0,11	0,11/0,11
Nominal Akım (Yalnızca iç mekan) <A>	0,40/0,40	0,71/0,71	0,73/0,73	0,73/0,73
Boyun (Yükseklik) <mm>	1900			
Boyun (Genişlik) <mm>	600			
Boyun (Derinlik) <mm>	360			
Fan Hava Alığı hızı (Düşük-Orta-Yüksek) <m³/min>	20-22-24	25-28-30	25-28-31	25-28-31
Ses seviyesi (Düşük-Orta-Yüksek) <dB>	40-42-44	45-49-51	45-49-51	45-49-51
Net ağırlık <kg>	46			

Model	71	100	125	140	
Soğutma Kapasitesi	hissedilen gizli $P_{rated,c}$ <kW>	5,32	7,30	9,00	9,51
	$P_{rated,c}$ <kW>	1,78	2,70	3,50	3,89
Isıtma Kapasitesi	$P_{rated,h}$ <kW>	8,10	11,20	14,00	16,00
Toplam elektrik gücü girişi	P_{elec} <kW>	0,060	0,110	0,110	0,110
Ses gücü seviyesi (her hız ayarı için, mevcutsa)	L_{WA} <dB>	56-58-60	59-63-65	60-64-66	60-64-66

(EU)2016/2281

Bu uyarının içeriği sadece Türkiye'de geçerlidir.

- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksızın değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
- Anma değerleri için TS EN 14511 / TS EN 14825 deki iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
- İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmesi doğaldır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.
- Ürünün ihtiyaç duyacağı bakım ve onarım parçaları 10 yıl boyunca üretilecektir.

Ürünün montajı için Mitsubishi Electric yetkili servisine/bayisine başvurunuz.

Yetkili servisler tarafından montajı yapılmayan ve/veya devreye alınmayan cihazlarda meydana gelecek ayıp, bozukluklar kullanıcı hatası olup, bunlar garanti kapsamı dışındadır.

Bu itibarla Üretici/İthalatçı/Satıcı firmanın söz konusu cihazlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Garanti süresince yetkisiz kişi ve kurumların müdahalesinden kaynaklanan sorunların çözümü ücretli olacaktır.

Periyodik Bakım

Periyodik bakımlar, Mitsubishi Electric Markasına ait Yetkili Servisler tarafından yapılmalıdır. Periyodik bakımların Kış ve Yaz mevsim girişlerinde yapılması önerilmektedir. Kullanım yerine ve sıklığına göre, yapılacak olan yıllık bakım sayısı Mitsubishi Electric Yetkili Servisi ile görüşülerek belirlenebilir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Ürünü taşıırken mümkünse orijinal malzemesiyle paketleyerek taşıyınız, taşıma esnasında kutuların üzerinde yer alan OK yönüne dikkat ediniz.
- Ürün kutularının üzerine basmayınız ve ünitelerin üzerine ağır yükler koymayınız.
- Ürünleri en az iki kişi taşıyınız.
- Ürünün düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir ve kalıcı hasar oluşabilir.
- Ürünlerin montajı için (asmak, taşımak, onarmak, yeniden monte etmek vb.) için yetkili servis ile bağlantıya geçiniz.

Elden Çıkarma



AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürünü elden çıkarmak için satıcınıza başvurunuz.

ÜRETİCİ / İTHALATÇI / SATICI FİRMA BİLGİLERİ

Ünvanı: Mitsubishi Electric Corporation (Head Office)

Tokyo Building, 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan

Telefon: +81 (3) 3218-2111

www.mitsubishielectric.com

Ünvanı: MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

Faaliyet Bilgisi: İthalatçı & Satıcı (Yurt dışında üretilen, Türkiye'de satılan ürünlerin İthalatçısıdır. Yerli ürünlerin Türkiye satıcısıdır/dağıtıcısıdır).

Adresi: Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Ümraniye-İstanbul/Türkiye

Telefon: +90 216 969 25 00 **Çağrı Merkezi:** 444 7 500

Web: <http://tr.mitsubishielectric.com> - **E-Mail:** klima@tr.mee.com

Sicil No: 845150

Mersis No: 0 621047840100014

Yetkili Servis İstasyonları ve Yedek Parça Temini:

Yetkili Servislerimize aşağıda belirttiğimiz kanallardan ulaşabilirsiniz.

Internet Sitesi: <http://tr.mitsubishielectric.com> (<https://klima.mitsubishielectric.com.tr/tr/bayi-servis>)

Çağrı Merkezi: 444 7 500

Servis Bilgi Sistemi: <https://www.servis.gov.tr/Genel/Sorgu>

Not: Bu internet sitesi, T.C. Ticaret Bakanlığının "Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS)" kapsamında, üretici ve ithalatçıların tüketicilere satış sonrası hizmet sundukları yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde erişim sağlanması temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.



Tüketicinin Seçimlik Hakları

Tüketicinin Korunması Kanunu MADDE 11 :

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirdiği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçuya karşı da kullanılabilir. Bu fikradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmüşinden sonra ayıbin doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelen indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbin önemi ve diğer seçimlik haklara başvuran tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçuya yöneltilemesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelen indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemmiş olduğu bedelin tümü veya bedelen yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçimlik haklarının kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketicisi bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicije Sağlanan Diğer Haklar

- (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın:
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığıının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayip oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketiciin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- (2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayip oranında bedelen indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayip oranında bedelen indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelen yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
- (4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami 30 (otuz) iş günü içerisinde bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
- (5) "c" bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Şikayet ve İtirazlar Hakkında Bilgi

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi;

Başvuru 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Madde 68.

MADDE 68 :

- (1) Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.
- (2) Tüketicisi hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.
- (3) Başvurular, tüketiciin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketicisi hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.
- (4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsürü dikkate alınmaz.
- (5) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.

EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EC UYGUNLUK BEYANI
DEKLARACIJA ZGODNOŠCI WE
CE-ERKLÆRING OM SAMSVAR

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d'aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριάς βιομηχανιας περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanleg og varmepumper til bruk i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätt industriella miljöer:
ev. ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amacıyla üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
niższyzny oświadczenie na swoją wyłączną odpowiedzialność, że klimatyzatory i pompę ciepła opisane ponizej, są przeznaczone do zastosowań w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko przemysłowionym:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:

MITSUBISHI ELECTRIC, PSA-M71KA*, PSA-M100KA*, PSA-M125KA*, PSA-M140KA*

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.

Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.

Remarque : Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque du produit.

Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.

Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.

Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.

Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.

Bemerk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.

Obs: Serienumret finns på produktens namplat.

Not: Seri numarası ürünün isim plakasında yer alır.

Uwaga: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.

Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet.

Directives	Directivas
Richtlinien	Direktiver
Directives	Direktiv
Richtlijnen	Direktifler
Directivas	Dyrektwy
Directive	Direktiver
Oδηγίες	

2014/35/EU: Low Voltage

2006/42/EC: Machinery

2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility

2011/65/EU, (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102: RoHS Directive

2009/125/EC: Energy-related Products and Regulation (EU) No 206/2012

* Only 71/100

Issued:
JAPAN

1 Jun 2021

Tomoyuki MIWA
Manager, Quality Assurance Department

UK DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:

MITSUBISHI ELECTRIC, PSA-M71KA*, PSA-M100KA*, PSA-M125KA*, PSA-M140KA*

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.

Legislation

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019
* Only 71/100

Issued: 1 Jun 2021 Tomoyuki MIWA
JAPAN Manager, Quality Assurance Department

NOTLAR

NOTLAR

<ENGLISH>

English is original. The other languages versions are translation of the original.

⚠ CAUTION

- Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN378-1.
- Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result in burns or frostbite.
- Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.
- Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.
- Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.
- Noise measurement is carried out in accordance with JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), and ISO 13523(T1).

<DEUTSCH>

Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original übersetzt.

⚠ VORSICHT

- Das Auslaufen von Kältemittel kann zu Erstickung führen. Sorgen Sie für Belüftung gemäß der Bestimmung EN378-1.
- Sicherstellen, dass die Rohrführung isoliert ist. Direkter Kontakt mit der blanken Rohrführung kann zu Verbrennungen oder Erfrierung führen.
- Nehmen Sie unter keinen Umständen Batterien in den Mund, um versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
- Das Verschlucken von Batterien kann zu Erstickung und/oder Vergiftung führen.
- Installieren Sie das Gerät an einer stabilen Struktur, um übermäßige Betriebsgeräusche oder Vibration zu vermeiden.
- Geräuschmessungen werden gemäß der Bestimmungen JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), und ISO 13523(T1) ausgeführt.

<FRANÇAIS>

L'anglais est l'original. Les versions fournies dans d'autres langues sont des traductions de l'original.

⚠ PRECAUTION

- Une fuite de réfrigérant peut entraîner une asphyxie. Fournissez une ventilation adéquate en accord avec la norme EN378-1.
- Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d'isolant. Un contact direct avec la tuyauterie nue peut entraîner des brûlures ou des engelures.
- Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les avaler par accident.
- Le fait d'ingérer des piles peut entraîner un étouffement et/ou un empoisonnement.
- Installez l'unité sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
- Les mesures de niveau sonore ont été effectuées en accord avec les normes JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) et ISO 13523(T1).

<NEDERLANDS>

Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.

⚠ VOORZICHTIG

- Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in overeenstemming met EN378-1.
- Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan leiden tot brandwonden of bevriezing.
- Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
- Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.
- Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
- Geluidsmetingen worden uitgevoerd in overeenstemming met JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), en ISO 13523(T1).

<ESPAÑOL>

El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás idiomas son traducciones del original.

⚠ CUIDADO

- Las pérdidas de refrigerante pueden causar asfixia. Se debe proporcionar la ventilación determinada en EN378-1.
- Asegúrese de colocar el aislante alrededor de las tuberías. El contacto directo con la tubería puede ocasionar quemaduras o congelación.
- Para evitar una ingestión accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningún concepto.
- La ingestión de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.
- Coloque la unidad en una estructura rígida para evitar que se produzcan sonidos o vibraciones excesivos debidos a su funcionamiento.
- La medición de los ruidos se lleva a cabo de acuerdo con JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) y ISO 13523(T1).

<ITALIANO>

Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche rappresentano traduzioni dell'originale.

⚠ ATTENZIONE

- Perdite di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere un'ventilazione adeguata in conformità alla norma EN378-1.
- Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le tubature non schermate può provocare ustioni o congelamento.
- Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare ingestioni accidentali.
- L'ingestione delle batterie può provocare soffocamento e/o avvelenamento.
- Installare l'unità su di una struttura rigida in modo da evitare rumore o vibrazioni eccessive durante il funzionamento.
- La misurazione del rumore viene effettuata in conformità agli standard JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) e ISO 13523(T1).

<ΕΛΛΗΝΙΚΑ>

Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η αγγλική. Οι εκδόσεις άλλων γλωσσών είναι μεταφράσεις του πρωτοτύπου.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η διαρροή του ψυκτικού ενδέχεται να προκαλέσει ασφυξία. Φροντίστε για τον εξαερισμό σύμφωνα με το EN378-1.
- Βεβαιωθείτε ότι τηλέστε με μονωτικό υλικό τη σωλήνωση. Η απευθείας επαφή με τη γυμνή σωλήνωση ενδέχεται να προκαλέσει εγκύωματα ή κρυοπαγήματα.
- Μην βάζετε ποτέ τις μπαταρίες στο στόμα σας για κανένα λόγο ώστε να αποφύγετε την κατά λάθος κατάσπαση τους.
- Η κατάσπαση μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει πνιγμό και/ή δηλητηρίαση.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σταθερή κατασκευή ώστε να αποφύγετε τον έντονο ρυθμό λειτουργίας ή τους κραδασμούς.
- Η μέτρηση θορύβου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) και ISO 13523(T1).

<PORTUGUÊS>

O idioma original é o inglês. As versões em outros idiomas são traduções do idioma original.

⚠ CUIDADO

- As fugas de refrigerante podem provocar asfixia. Proporcione ventilação de acordo com a EN378-1.
- Certifique-se de que coloca isolamento em redor da tubagem. O contacto directo com a tubagem pode resultar em queimaduras ou úlceras causadas pelo frio.
- Para evitar uma ingestão accidental, nunca coloque pilhas na boca.
- A ingestão das pilhas pode provocar asfixia e/ou envenenamento.
- Instale a unidade numa estrutura rígida para evitar vibrações ou ruídos excessivos durante o seu funcionamento.
- A medição dos ruídos é efectuada de acordo com a JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), e ISO 13523(T1).

<DANSK>

Engelsk er originalen. De andre sprogversioner er oversættelser af originalen.

⚠ FORSIGTIG

- Kølemeddække kan forårsage kvældning. Sørg for ventilation i henhold til EN378-1.
- Der skal altid vikles isolering omkring rørene. Direkte kontakt med blotlagte rør kan medføre forbrænding eller forfrysning.
- Put aldrig batterier i munden uanset årsag, du kan komme til at sluge dem.
- Hvis batterier sluges, kan det medføre kvældning og/eller forgiftning.
- Monter enheden på en fast struktur, så kraftig lyd og vibration undgås.
- Støjmåling udføres i henhold til JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).

<SVENSKA>

Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är översättningar av originalen.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Koldmedelslækage kan leda till kvävning. Tillhandahåll ventilation i enlighet med EN378-1.
- Kom ihåg att linda isolering runt rören. Direktkontakt med bara rör kan leda till brännskador eller köldskador.
- Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan sväljas av missstag.
- Om ett batteri sväljs kan det leda till kvävning och/eller förgiftning.
- Monter enheten på ett stadigt underlag för att förhindra höga driftljud och vibrationer.
- Ljudmätningar har utförts i enlighet med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) och ISO 13523(T1).

<TÜRKÇE>

Aslı İngilizce'dir. Diğer dillerdeki sürümler aslinin çevirisidir.

⚠ DİKKAT

- Soğutucu sızıntısı boğulma tehlikesi yol açabilir. EN378-1'e göre havalandırma sağlayın.
- Boruların etrafına izolasyon malzemesi kaplamayı unutmayın. Çıplak boruya doğrudan temas etmek yanmaya ve soğuk isırmamasına neden olabilir.
- Yanlışlıkla yutulmamak için pileri hiçbir nedenle asla ağızınıza sokmayın.
- Pil yutulma boğulmaya ve/veya zehirlenmeye neden olabilir.
- Aşırı çalışma sessinin veya titresimin oluşmasından dolayı sert bir yapı üzerine kurun.
- Ses ölçümü JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), ve ISO 13523(T1) standartlarına göre yapılır.

<POLSKI>

Językiem oryginału jest język angielski. Inne wersje językowe stanowią tłumaczenie oryginału.

⚠ UWAGA

- Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować uduszenie. Należy zapewnić wentylację zgodnie z normą EN378-1.
- Należy pamiętać, aby owinąć izolację wokół przewodów rurowych. Bezpośredni kontakt z niezabezpieczonymi przewodami rurowymi może doprowadzić do poparzeń lub odmrożeń.
- Nie wolno wkładać baterii do ust z jakiegokolwiek powodu, aby uniknąć przypadkowego połknienia.
- Połkniecie baterii może spowodować zadławienie i/lub zatrucie.
- Zainstalować urządzenie na sztywnej konstrukcji, aby zapobiec nadmiernemu hałasowi i wibracjom.
- Pomiary hałasu należy przeprowadzać zgodnie z normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i ISO 13523(T1).

<NORSK>

Originalspråket er engelsk. De andre språkversjonene er oversettelser av originalen.

⚠ FORSIKTIG

- Kjølemeddellekasse kan forårsake kvældning. Sørg for ventilering i samsvar med EN378-1.
- Pass på at isoleringen pakkes godt rundt røret. Direkte kontakt med ukledte rør kan forårsake brannskader eller forfrysninger.
- Aldri plasser batteri i munnen, da dette kan medføre en risiko for at du svelger batteriet ved et uhell.
- Hvis du svelger et batteri, kan du risikere kvældning og/eller forgiftning.
- Installer enheten på en stabil struktur for å forhindre uøndvendig mye driftsstøy eller vibrering.
- Støymålinger er utført i samsvar med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1 Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza (MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubí 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
Şerifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Ümraniye, İstanbul / Turkey

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

ME - Mart 2022

- Müşteri, ürünlerle ilgili olarak her türlü yasal düzenleme ve standartlara uymak ve Satıcı tarafından kendisi ile paylaşılabilecek olan tüm bilgi ve belgelere (Kullanma kılavuzları, yönetmelikler, talimatlar vb.) uygun davranış makla yükümlüdür. Bu bilgi ve belgelere uygun hareket edilmemesi sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü problem "kullanıcı hatası" olarak değerlendirilir.